

地球、自然、ヒートポンプ。  
空気の熱をお湯に変える。

Earth, Air & MHI Heatpump



**Q-ton** *Air to Water*

業務用エコキュート

**Q-ton** *Circulation*

循環加温ヒートポンプ



「冷熱データ」アプリでいつでも  
カタログが閲覧できます

(iPhone/iPad/Android用です。)

※iPhone、iPadは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の  
商標です。Androidは、Google LLC の商標です。

エコでお湯を考える

三菱重工の給湯機シリーズ



# 地球、自然、ヒートポンプ。

地球にやさしい三菱重工のヒートポンプ技術。  
「大容量の給湯」「大規模の保温・加温」など、  
自然界、空気の熱を2方式の高効率な給湯技術に変えて、  
施設用途に適した製品をご提供しています。



自然冷媒  
CO<sub>2</sub>  
採用

P4

《キュートン》

【給湯用】：一過式

エコキュート  
ECO CUTE

**Q-ton** Air to Water

自然冷媒CO<sub>2</sub> 業務用エコキュート  
ヒートポンプ給湯機



平成23年度  
省エネ大賞  
(製品・ビジネスモデル部門)  
主催 財団法人省エネルギーセンター

給湯負荷の大きい施設等に



老健施設



ホテル・結婚式場



給食センター



ビジネスホテル

# 空気の熱をお湯に変える。



【地球温暖化係数】

## GWP

約  $1/14^{\wedge}$

(※R410A比較)

日本初<sup>\*</sup>  
R454C  
冷媒採用

※2018年  
2月現在  
(当社調べ)

P32

《キュートン サーキュレーション》

## 【保温・加温用】：循環式

### Q-ton Circulation

外気温-20℃に対応、最高出湯75℃実現  
循環加温ヒートポンプ

保温負荷の大きい施設等に

令和3年度  
気候変動アクション  
環境大臣表彰



Minister of the Environment  
開発・製品化部門



日本冷凍空調学会  
技術賞  
令和元年度

第38回優良  
省エネルギー設備顕彰  
優秀賞受賞



大浴場の保温・加温



プールの保温・加温



工場での温水使用(加温)



温泉の保温・加温

《キュートン》

# 【給湯用】：一過式

## 空気の熱を利用してお湯を沸かす。

地球の空気がエネルギー。  
そして圧倒的な高性能、高効率。  
“技術で明日を考える”三菱重工が  
地球環境に配慮した次世代の給湯システムです。

エコキュート ECO CUTE

# Q-ton

Air to Water

自然冷媒CO<sub>2</sub> ヒートポンプ給湯機  
業務用エコキュート



30kW (業務用)  
キュートン ESA301-5  
ESA301-25



High Performance

**-25℃ → 90℃**  
極寒でも 熱湯給湯

**-7℃ → 100%**  
寒くても 能力低下なし

Ecology

年間加熱効率：**4.0!**  
ボイラーより高効率!

**世界初**  
スクロータリー  
圧縮機搭載

●温度帯対応表

(°C)	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
出口温度														
外気温度														



## ヒートポンプってなに？

ヒートポンプとは温度の低い所から高い所へ、熱を移動させる仕組みです。ヒートポンプ搭載エアコンでは冷媒を経由して室外の空気から集めた熱を室内に放出することで暖房を、室内の空気から集めた熱を室外に放出することで冷房を行います。




## CO<sub>2</sub>ヒートポンプ給湯とは。

ヒートポンプの原理を利用し、空気から集めた熱をCO<sub>2</sub>冷媒に伝え、さらにコンプレッサで圧縮し高温にした上で水に伝えることで、お湯を沸かします。



空気の熱を

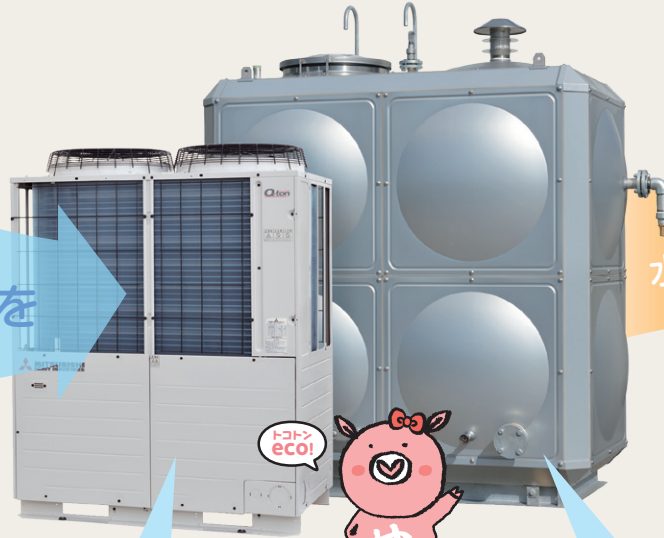


水に伝えて給湯します



ヒートポンプユニット

貯湯タンク

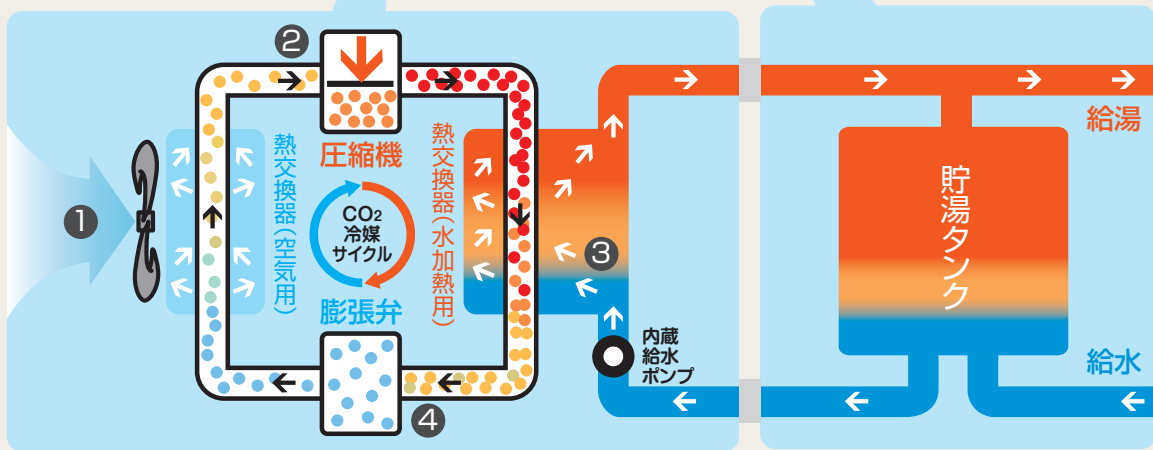

- ① 空気中の熱を冷媒が吸収します。
- ② 圧縮機(コンプレッサ)で圧縮されてさらに高温になります。
- ③ 高温の冷媒が熱を伝えて、水を設定温度に沸かします。
- ④ 熱を放出した冷媒が、再び熱を吸収しにいきます。

## 「高効率」が最大のメリット

CO<sub>2</sub>冷媒のヒートポンプ給湯機は、ヒートポンプの原理を最大限活用することで、燃料が持つエネルギーよりも大きなエネルギーを得ることができます。従い、燃焼式給湯機と比べて同じ投入エネルギーでより大きな熱エネルギーが取り出せ、ランニングコストの大幅削減が可能です。高い省エネ性でCO<sub>2</sub>排出量も大幅削減。更に、自然冷媒を使用することでオゾン層破壊係数もゼロ。

1. 消費電力を大幅削減
2. CO<sub>2</sub>排出量を削減
3. 温暖化係数1 (R410A冷媒は2090)
4. オゾン層破壊係数ゼロ


～ランニングコストを削減したい、こんな業種、用途におススメ～



従来のヒートポンプ給湯機には「寒さに弱い」という課題が...

従来の業務用CO<sub>2</sub>ヒートポンプ給湯機の課題

- 外気温が低下すると
- 加熱能力
- 効率性
- 大きく低下

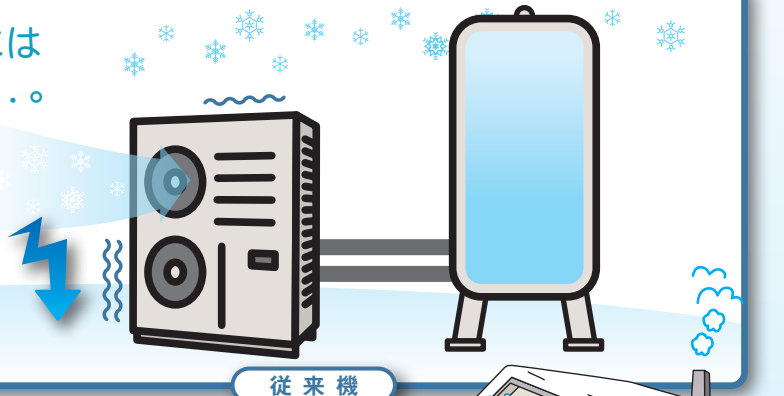

従来機

三菱重工の開発コンセプト


寒さに強く高性能・高効率



圧倒的な高性能、高効率

- 外気温-25℃までの極寒条件でも90℃給湯可能
- 外気温-7℃まで能力低下なし
- 「年間加熱効率4.0」とボイラーより高効率を実現

-25℃

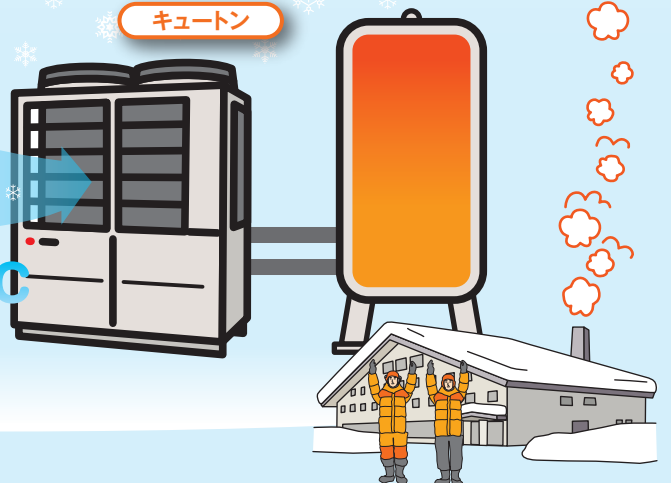

キュートン



メリット

1

# 圧倒的な高性能、高効率

High Performance

-25℃ → 90℃  
極寒でも 熱湯給湯

-7℃ → 100%  
寒くても 能力低下なし

Ecology


年間加熱効率：

4.0!

ボイラーより高効率！


低外気温条件下の飛躍的な運転性能向上。外気温-25℃まで90℃給湯が可能となり、-7℃までは能力低下もありません。

30kWクラス初のインバータタイプ。年間加熱効率4.0と年間を通して高効率な省エネ運転を行います。

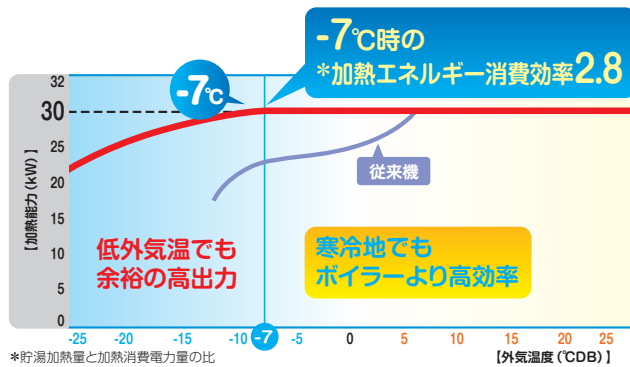


## 優れた省エネ性&低ランニングコスト

高効率ヒートポンプ給湯機なら燃焼式給湯機(ボイラー)に比べ、給湯コストが大幅低減。

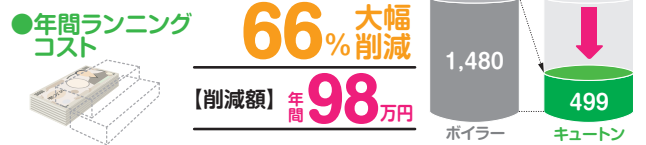

## 自然冷媒CO<sub>2</sub>採用で地球に配慮

オゾン層破壊係数[0]の自然冷媒を使用。また高い省エネ性でCO<sub>2</sub>の排出量を抑えます。

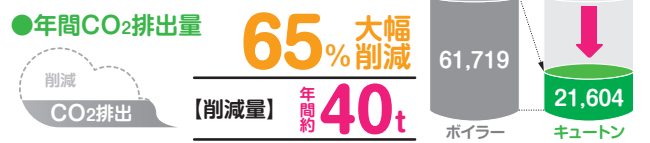

- 【計算条件】
- 給湯負荷条件：老人福祉施設/入居者50人、使用先：浴槽、シャワー、洗面台(8,000L/日 @60℃換算)
  - システム：●キュートン/CO<sub>2</sub>給湯機:熱源機30kW、貯湯タンク3,000L(夜間10時間+昼間10時間運転)
    - ボイラー/重油ボイラー:110kW
  - 単価：■キュートン/電気料金:◎昼間:¥13.0/kWh、◎夜間蓄熱割引:¥6.65/kWh
    - ボイラー/重油料金:¥65/L
  - CO<sub>2</sub>排出量：■キュートン/電気:0.423kg-CO<sub>2</sub>/kWh
    - ボイラー/重油:2.71kg-CO<sub>2</sub>/L



## 高性能の理由

世界初の2段圧縮機式”スクローターリーコンプレッサ”搭載及び”中間圧ガスインジェクション構造”の採用により、大幅な性能、効率向上を実現

### ●スクローターリーコンプレッサ

2つの方式を組み合わせることにより、全ての運転条件で高効率を達成した2段圧縮式コンプレッサ。



高負荷時の効率に優れた  
スクロール方式



低負荷時の効率に優れた  
ロータリー方式

### ●中間圧ガスインジェクション構造

冷媒循環量を増加させることにより、低外気温時における能力向上を実現。




## メリット 2 多彩なシステム・エネルギー管理

### 2つのデマンド制御で節電対策

必要に応じ2種のデマンド設定で、エネルギー管理（電力使用量抑制）に対応。  
※ 複数台連結システムの場合

#### ① 各熱源機にデマンドの設定時間、制御率を設定でき、任意に消費電力抑制が可能


（デマンド制御40%設定の場合）

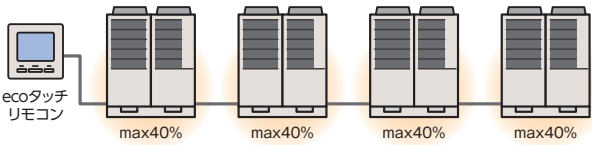

0%、40%、60%、80%の4種から選択可能。40%にすると一律Q-tonを設定時間に消費電力を抑えることができます。

#### ② 親子システムの場合、熱源機運転台数制御の設定もでき、消費電力抑制が可能

（2台運転設定の場合）

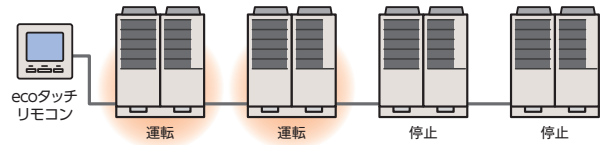


2台運転2台停止、3台運転1台停止…というように運転台数を制御することで消費電力を抑えることができます。


### システム管理アイテム

任意に設定した貯湯量を外部出力端子に出力し、同一システム内の他のハイブリッド機器と最適運転制御が可能です。

従来

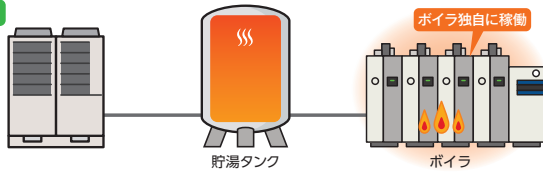


新

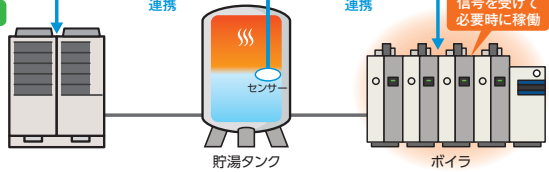


例えば、「湯量40%以下でボイラを運転させる」等の設定が可能です。キュートンとボイラのハイブリッド運転で省エネが図れます。

## メリット 3 既設システムへのハイブリッド導入

### 直列ハイブリッド キュートンのお湯を100%活用

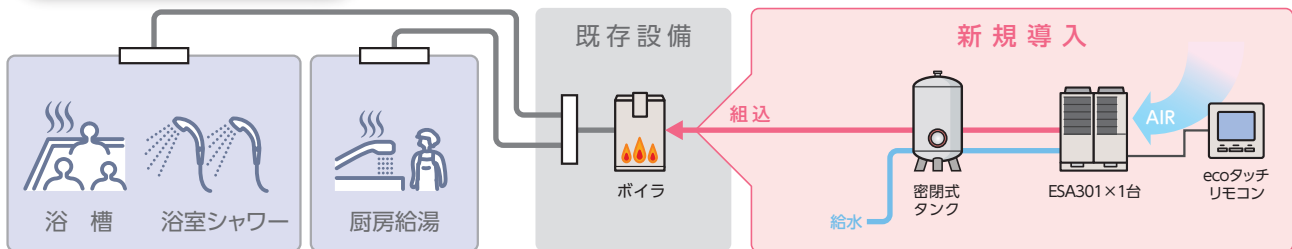

### 並列ハイブリッド 大型施設に省コスト導入で最大活用

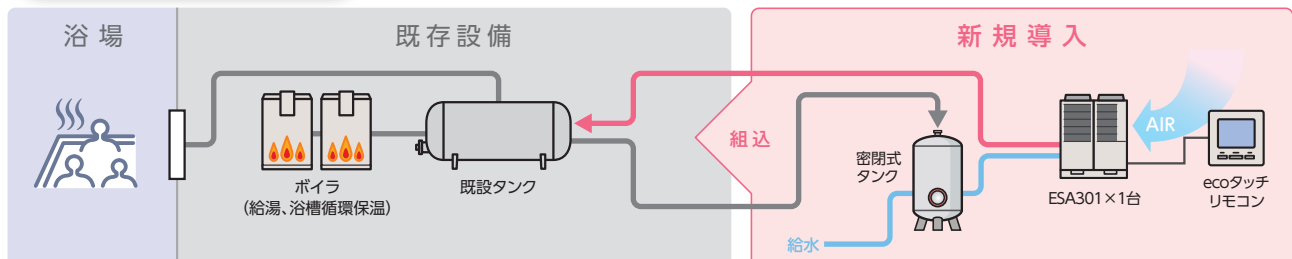

様々なシステムに最適なシステムを提案します

※ハイブリッド給湯システムは、(株)日本サーモエナーの特許です。  
三菱重工冷熱(株)は、(株)日本サーモエナーの特約店傘下になることで、特許実施許諾を得て営業しています。



メリット **4**

# 使いやすさ

使いやすく見やすいタッチパネル式給湯リモコン採用



New! 各種機能も充実 (別売品)  
**ecoタッチリモコン(RC-Q1)**

タッチパネルで簡単操作。ひと目でわかる!



使いやすさ **UP!**

ひと目でチェック!



デザイン選択可能

Q&A表示


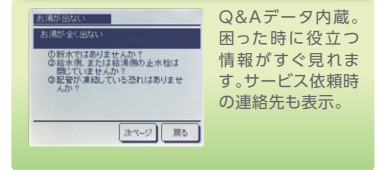
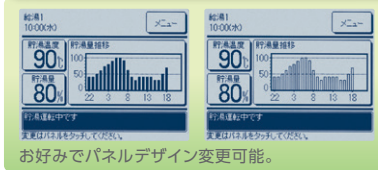


運転スケジュール設定

(ウィークリータイマー)

(ピークカットタイマー)

ワンタッチ満タン






点検表示

(異常履歴表示)

(メンテナンスサービスコード履歴表示)

貯湯温度上限設定

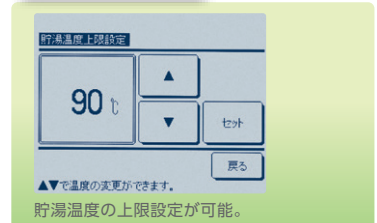

過去に発生した異常コードおよびメンテナンスコードを発生日時と共に表示。(各14件まで表示)

▲▼で温度の変更ができます。貯湯温度の上限設定が可能。

メリット **5**

# 様々な施工ニーズに対応可能

1 密閉式にも開放式にも設置可能

2 ユニット最大16台まで連結設置制御可能

どちらも設置可能



30kW機を16台まで接続することで、大容量施設まで対応可能。大容量システムでたっぷりお湯が使えます。エコタッチリモコン1台で対応可能です。(同時発停の場合)

連続 **16台**




# キュートン給湯システム



ワンタッチで始まる  
エコで快適な給湯システム

New! ecoタッチリモコン

操作

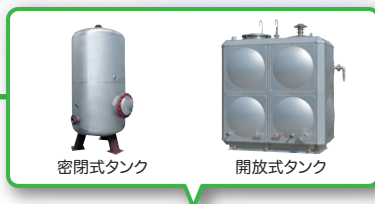

密閉式タンク

開放式タンク

空気から  
吸熱



遠隔監視  
システム  
(別売)

循環  
ポンプ

貯湯タンク(密閉式)

貯湯  
タンク

N  
逆止弁  
混合弁  
逆止弁

世界初! 2段圧縮機式  
スクローターコンプレッサ搭載  
高効率運転



## 《システム構成目安》

使用湯量	想定施設例	推奨システム構成例(貯湯タンク密閉式の場合)
3,000 L/日	100席以上の レストラン	ecoタッチ リモコン × 1台    熱源機 × 1台    3,000Lタンク × 1台
4,000 L/日	デイケア施設 給食センター	ecoタッチ リモコン × 1台    熱源機 × 1台    4,000Lタンク × 1台
6,000 L/日	結婚式場の厨房 学校、社員食堂 の厨房	ecoタッチ リモコン × 1台    熱源機 × 1台    6,000Lタンク × 1台
8,000 L/日		ecoタッチ リモコン × 1台    熱源機 × 2台    8,000Lタンク × 1台

# TOTAL ENERGY SOLUTION

三菱重工はお客様の様々な課題・ニーズに対して“全体最適”となる解決策(ソリューション)を提案。機器供給のみならず、計画段階から設備設計、据付、アフターサービス・メンテナンスに至るまでをトータルで考え、それぞれのお客様に合ったベストの提案を致します。

適切な機種選定、ランニングコスト削減、CO<sub>2</sub>排出削減等のお役に立ちます。特にアフターサービスに関しては多彩なメニューを用意して、機器の安定運転や長寿命化に貢献します。

※アフターサービス関連詳細はP14をご覧ください

## 1.ヒアリング

お客様のご要望を的確に聞き取り



## 2.計測・診断

現地の状況を的確に把握調査




## 3.企画・検討

お客様に最適な給湯プランを作成



### 課題を解決!

1. 適切な機種選定
2. ランニングコスト削減
3. CO<sub>2</sub>排出量削減



高効率  
ヒートポンプ  
機器

## 6.サービス

多彩なサービスメニューの提案実施  
●遠隔監視サービス  
●運転保守アフターサービスなど



## 5.設計施工

お客様の課題の解決へ向け、確かな設計・施工技術で給湯システムを立ち上げます




## 4.プランのご提案

全体最適化を図り、ソリューションプランを提示



### 給湯即湯循環システム例

※詳細については技術資料をご覧ください。

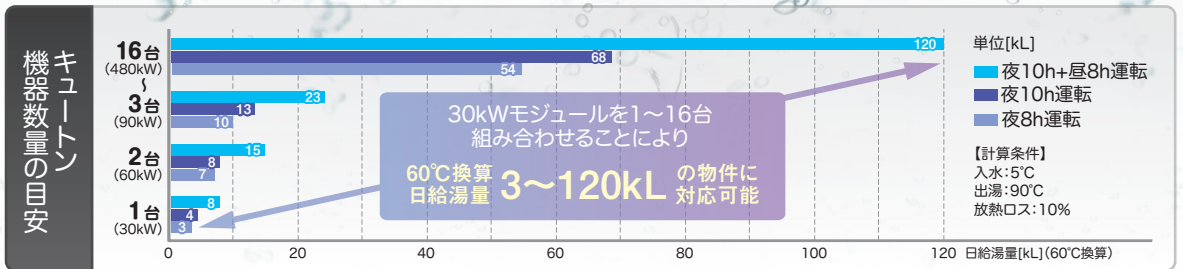

使用湯量	想定施設例	推奨システム構成例 (貯湯タンク密閉式の場合)
12,000L/日	病院 老人介護施設 社員寮 厚生施設	ecoタッチリモコン × 1台 熱源機 × 3台 6,000Lタンク × 2台
16,000L/日	スーパー銭湯 ホテル	ecoタッチリモコン × 1台 熱源機 × 4台 8,000Lタンク × 2台

**1 酪農施設**  
 北海道河東郡上士幌町  
 酪農施設／農業生産法人  
**「有限会社ドリームヒル」**様  
 サポートプラン  
 24時間遠隔監視システム  
 酪農施設の設備・搾乳室内洗浄  
 1日の給湯使用量：2,640L想定(1期)、3,500L想定(2期)




**2 温浴施設**  
 北海道日高郡新ひがた町  
 保養施設／温泉  
**町民保養施設「静内温泉」**様  
 サポートプラン  
 24時間遠隔監視システム  
 浴場給湯  
 1日の給湯使用量：36,000L想定




**3 福祉施設**  
 青森県平川市村元  
 社会福祉法人 緑風会 サービス付き高齢者向け住宅  
**「ホワイトハウス」**様  
 サポートプラン  
 24時間遠隔監視システム  
 厨房・浴槽・キッチンへの給湯  
 1日の給湯使用量：8,000L想定




**4 工場・産業施設**  
 秋田県秋田市川尻町  
 パン製造工場  
**「株式会社たけや製パン」**様  
 サポートプラン  
 24時間遠隔監視システム  
 製造ラインへの蒸気ボイラ給水加温  
 1日の給湯使用量：20,000～27,000L想定




**5 工場・産業施設**  
 青森県上北郡おいらせ町  
 ハルブモールド工場  
**「大石産業株式会社」**様  
 製造工程ラインLPG温水ボイラへの給水加温  
 1日の給湯使用量：10,000～13,000L想定




**6 工場・産業施設**  
 茨城県坂東市  
 たまご生産・食品工場  
**「有限会社都路のたまご」**様  
 酪農施設の設備・搾乳室内洗浄  
 1日の給湯使用量：30,000L想定




**7 医療施設**  
 石川県加賀市大聖寺町  
 医療法人社団 慈豊会  
**「久藤総合病院」**様  
 院内給湯  
 1日の給湯使用量：32,000L想定




**8 福祉施設**  
 新潟県東蒲原郡阿賀町  
 社会福祉法人 東蒲原福祉会  
**「東蒲の里」**様  
 サポートプラン  
 24時間遠隔監視システム  
 浴場給湯  
 1日の給湯使用量：20,000L想定




**9 ゴルフ場**  
 岐阜県可児郡御嵩町  
 オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社  
**「富士OGMエクセレントクラブ 御嵩花トピアコース」**様  
 浴場給湯  
 1日の給湯使用量：10,000～15,000L想定




**10 温浴施設**  
 岐阜県下呂市金山町  
 飛騨金山ぬく森の里温泉  
**「道の駅かれん」**様  
 浴場給湯  
 1日の給湯使用量：5,000～10,000L想定




**11 福祉施設**  
 愛知県名古屋市長区  
 社会福祉法人 英楽会 特別養護老人ホーム  
**「楓林花の里」**様  
 サポートプラン  
 24時間遠隔監視システム  
 浴場給湯  
 1日の給湯使用量：4,000～12,000L想定





第一周防学園 **16**

コストビスタ沖縄 & EMスパコラソン沖縄 **17**

キュートンサポートプランのご案内



**サポートプラン**  
**24時間遠隔監視システム**

P14,15

補助金制度  
利用案件

日本の様々な地域で  
活躍しています

一部をご紹介



株式会社たけや製パン④

東蒲の里⑧

⑦久藤総合病院

ISHIKAWA

GIFU

AICHI

OSAKA

TOKUSHIMA

⑨富士OGM  
エクセレントクラブ

⑫日本橋地域在宅  
サービスステーション

⑬真愛くもちホーム

⑭レジデント勝占

⑮シャトーおだか

HOKKAIDO

①有限会社ドリームヒル

②町民保養施設 静内温泉

③ホワイトハウス

AOMORI

AKITA

⑤大石産業  
株式会社

NIIGATA

⑥有限会社  
都路のたまご

IBARAKI

⑩道の駅かれん

### 14 福祉施設

徳島県徳島市勝占町  
株式会社 洋敬通商  
「レジデント勝占」様

浴場給湯

1日の給湯使用量：6,800L想定



### 15 宿泊施設

鳥取県米子市  
ファミリーイナダ株式会社  
「シャトーおだか」様

浴場給湯

1日の給湯使用量：3,500L想定



### 16 学校

福岡県豊前市  
社会福祉法人  
「第一周防学園」様

サポートプラン

24時間遠隔  
監視システム

浴場給湯

1日の給湯使用量：20,000L想定



### 17 宿泊施設

沖縄県中頭郡北中城村  
EMウェルネスリゾート コスタピスタ沖縄 ホテル&スパ  
「コスタピスタ沖縄 & エムスパコラソン沖縄」様

浴場給湯・厨房給湯

1日の給湯使用量：10,000~15,000L想定



### 12 福祉施設

大阪府大阪市浪速区  
社会福祉法人 石井記念愛染園  
「日本橋地域在宅サービスステーション」様

サポートプラン

浴場給湯・厨房給湯

1日の給湯使用量：3,000L想定



### 13 福祉施設

兵庫県神戸市  
社会福祉法人 イエス団 小規模特別養護老人ホーム  
「真愛くもちホーム」様

浴場給湯・厨房給湯

1日の給湯使用量：4,000L想定





# キュートンサポートプランのご案内

お客様のニーズにお応えするサポートプラン



**省** 省エネ運転をしたい

**CO<sub>2</sub>** CO<sub>2</sub>排出量を削減したい

**安** 安定した運転をしたい

**保** 保全費用を削減したい

## パーフェクトプラン

ベーシックプランの内容に加えて、予防保全による部品交換も実施致します。さらに遠隔監視も標準装備となり24時間365日、お客様の機器の運転状況を監視致します。

## ベーシックプラン

保守点検、故障時の部品交換を無償で行い、機器の安定運転、長寿命化を図ります。作業は保守契約料にて行いますので、突発的な出費がありません。

## スポット点検プラン

保守点検を無償で行い、機器の運転状態を確認致します。必要に応じて、予防保全、修理を提案し、機器の長寿命化を図ります。

### メンテナンス項目

(下記内容は予告なく変更になる事があります)

項目	内容	サポートプランご加入の場合			サポートプラン未加入の場合(参考)
		パーフェクトプラン	ベーシックプラン	スポット点検プラン	
保守点検	定期点検	●	●	●	有償
	リクエスト点検	●※1	●※2	オプション	有償
部品交換	冷媒回路※6	●※3	●※4	オプション	有償
	電装品	●※3	●※4	オプション	有償
	スポット修理	●※3 ●※5	●※4 ●※5	有償	有償
その他	運転改善のご提案	●	●	—	—
	キュートン専用コールセンター利用	●	●	—	—
	サービス対応優先取扱い	●	●	—	—
	仕様変更への無償対応	●	●	—	—
	熱源機水熱交換器洗浄※7	●	●	オプション	有償
	熱源機空気熱交換器洗浄※8	●	●	オプション	有償
	24時間監視システム※9	●	オプション	オプション	—

※1. 2回/年を越える場合は有償にて対応 ※2. 1回/年を越える場合は有償にて対応 ※3. 予防保全による部品交換無償対応および故障時の修理代を無償対応 ※4. 故障時の修理代を無償対応 ※5. ※5. 水回路部品の交換は13年間に3回までとします。3回まで無償交換可能で4回目以降は有償対応 ※6. ガスターラーは、冷媒回路メンテナンスに含まれます。 ※7. 水質分析の結果スケール性の高い物件に関して詰まり程度洗浄実施(詰まりはデータにて判断) ※8. 2年で1回実施 ※9. LAN回線等の工費費用は含まれません ※10. 契約終了期間については、機器設置後13年または、圧縮機運転時間が70,000時間までのどちらか早い方となります。 ※11. 誤ったご使用、当社の認めない修理又は改造、火災・爆発・ガス害・その他天災地災により、故障及び損傷を生じた場合は別途有償修理となります。


## 保守メンテナンス例

運転データ確認



※機器が正常に運転しているか確認します。

ストレーナ清掃



※詰まりによる能力低下や機器不具合を防ぎます。

機能品点検



※機能品の異常有無を点検します。

空気熱交換洗浄



※汚れによる能力低下を防ぎます。

## 豊富な知識を持った専門のプロが対応、いつでも安心のメンテナンスが受けられます。

点検・修理には専門的な知識と技術が必要です。メーカー認定を受けた経験豊富なサービスマンにより、据付・試運転時の確認、点検・修理を専用ツールを使用していきますので、安心です。



三菱重工サーマルシステムズ  
TSE製品サービス作業認定証

認定番号 1000110001  
氏名 三妻 太郎  
所属会社 三菱重工サーマルシステムズ(株)  
有効期限 2027/03/31

発行日 2027/05/25

業務内容  
 据付作業  
 試運転  
 点検  
 修理  
 保守  
 部品交換  
 清掃  
 点検  
 修理  
 保守  
 部品交換  
 清掃

業務内容	確認	実施	完了
据付作業	○	○	○
試運転	○	○	○
点検	○	○	○
修理	○	○	○
保守	○	○	○
部品交換	○	○	○
清掃	○	○	○

## ■サポートプラン導入のポイント

### お客様の声

真冬の極寒下でも、  
当然のように給湯できる安定感。

社会福祉法人 深仁会  
介護老人福祉施設  
きもべつ喜らめぎの郷 施設長

佐藤 秀幸 様



喜茂別町は毎年多くの雪が降り、-27.5度を記録する道内でも屈指の極寒地域ですが、キュートンは問題なく稼働しており、極寒でも当たり前のようにお湯を供給できる技術に感心しています。  
毎日のお風呂、食事等への、この安定した給湯能力は、入所様に介護施設で快適な生活を営んでいただくための大きなポイントとなっています。  
導入後は、メーカーから13年という長期に渡ってサポートを受けられるということに魅力を感じ、サポートプランに入りました。気軽に問い合わせができ、外気温の影響などを鑑みながら、設定変更による省エネにつながる保守をご提案いただけるのには大変助かっています。また、年に2回の定期点検、交換部品費用、部品交換費用が含まれている為、維持費の見通しが立てやすいです。

### お客様の声

サポートプランと、  
24時間遠隔監視システムで  
安心に、経済性をプラス。

株式会社 環境整備公社  
支配人

松岡 伸記 様




メーカーと直接契約したサポートプランは、保守点検及び部品交換作業費も保守契約費用内、という点がポイントとなり契約しました。  
また、遠隔監視システムの24時間365日機器の運転状況の監視により、夜間や従業員が不在の時に異常を検知、即日対応していただけるのは安心です。運転状況や光熱費、CO<sub>2</sub>排出量等を具体的な数値で報告書をまとめて、最適な運転方法をご提案いただいております、施設の安定運営につながっています。

## ■運転改善のご提案

### 問題点


- 一日の残湯量が40%と湯余りが多い
- 貯湯量設定が夜間100%、さらに朝・昼に追加貯湯している

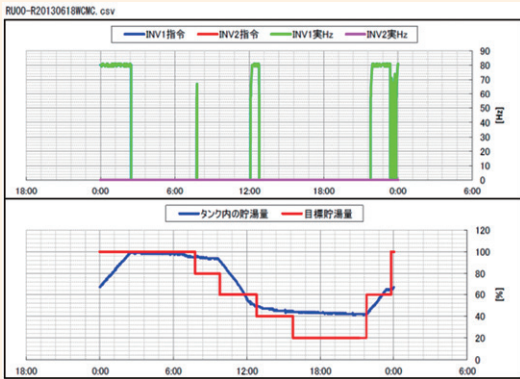

### 改善提案

### 改善点

- 残湯量を28%まで低減
- 貯湯設定は夜間80%、朝・昼も▲20%低減し運転時間を1.5H低減
- 電気代換算で年間▲4万円の低減

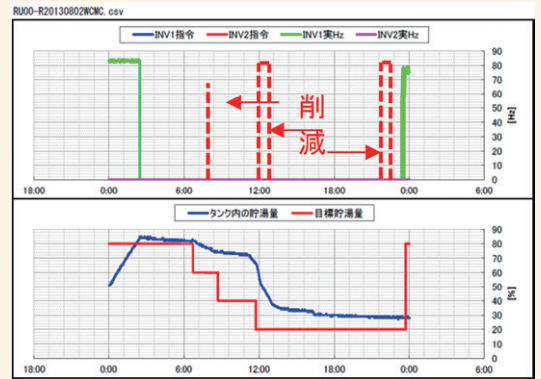


## 24時間遠隔監視システム

### オプション

※パーフェクトプランには標準対応

- 監視システムが24時間365日、お客様の機器の運転状況を監視致します。
- 万が一機器に不具合が発生した場合は、直ちに運転状況を把握し、早急な対応が可能になります。
- 本オプションにご加入頂いたお客様には"24時間監視システム"用の通信装置設置及びサービスを提供させていただきます。

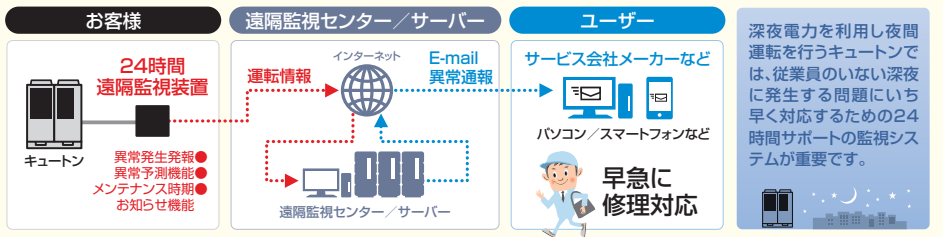

注1) 遠隔監視装置は契約終了後、外させていただきます。 注2) 24時間遠隔監視システムはエリアにより対応しておりませんので担当までご確認ください。

## ●お客様のメリット

### 1. 省エネ運転サポートを受けられます

お湯の過不足をなくす最適な貯湯スケジュールの提案や消費電力、エネルギー効果額などの定期報告書が受けられます。

### 2. 24H監視しているので機器の予防・保全提案が受けられます

機器のマイコンデータを常時取得し下記の評価分析を行い、要すれば保全提案します。


- システム保護停止・保護制御の有無を監視。
- 出湯温度設定値に対する到達性を監視。
- コンプレッサ・水ポンプ・ファンモータ等要素部品の運転状況・不調の有無を監視。
- 水熱交の性能を監視。

### 3. e-mail発報と運転データから早期修理対応が受けられます

異常時にはインターネットを通じて発報、常時監視しているのでデータが残存しており素早い修理・復帰が可能です。

## ●導入効果報告

- ・電気料金の推移表
- ・光熱費の比較表
- ・二酸化炭素排出量の比較表
- ・使用時間・期間表
- ・電気料金の推移と経済効果
- ・CO<sub>2</sub>排出量の推移と削減効果
- ・電力量の推移
- ・加熱量の推移 など

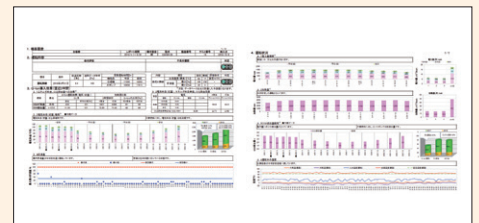

## ●異常通報例

○○○ 給湯機異常  
物件名:○○○  
監視系統:△△△  
物件住所:□□□□□  
緊急連絡先:○○○042-○○○○ ○○○045-○○○○  
異常発生機:  
発生日時:2014-01-07 01:01:41  
異常コード:E●●●  
コンプ運転時間:▲▲▲時間  
水ポンプ運転時間:■●●時間

E-mail / 異常通報



不調を検出した場合、迅速に原因究明を行い、必要な対策を提案し、機器の故障を予防します。

## ■熱源機(ヒートポンプユニット)


全機種 LD-TECH認証製品(2021年度)

項目	形式		CO <sub>2</sub> 業務用ヒートポンプ給湯機 「キュートン5」 ESA301-25	CO <sub>2</sub> 業務用ヒートポンプ給湯機 「キュートン5」 ESA301-5
	電源			200V 3~ 50/60Hz
種類			寒冷地仕様(注1)(外気温-25℃まで対応)	-
運転音(中間期,冬期)(注2)	dB(A)		58	58
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,690 × 1,350 × 720+35(配管接続口長さ)	1,690 × 1,350 × 720+35(配管接続口長さ)
電流	最大	A	42	42
	始動	A	5	5
製品質量	kg		365(運転時375)	365(運転時375)
保有水量	L		10	10
塗装色			スタックホワイト(4.2Y7.5/1.1近似)	スタックホワイト(4.2Y7.5/1.1近似)
圧縮機	形式×個数		全密閉インバータ圧縮機×1台	全密閉インバータ圧縮機×1台
	呼称出力	kW	6.4	6.4
冷媒	種類		R744(CO <sub>2</sub> )	R744(CO <sub>2</sub> )
	封入量	kg	8.5	8.5
冷凍機油	種類		MA68	MA68
	封入量	cc	1,200	1,200
クランクケースヒータ	W		20	20
凍結防止ヒータ	水配管用	W	21×3	-
	中間ドレンパン用	W	40×2	-
	ドレン配管用	W	16×3	-
	合計	W	191	-
空気側熱交換器			銅パイプ・アルミフィン式	銅パイプ・アルミフィン式
水側熱交換器			銅管コイル式	銅管コイル式
送風機	形式		軸流式(モータ直結)×2	軸流式(モータ直結)×2
	出力×個数	W	386×2	386×2
風量	m <sup>3</sup> /min		260	260
	方式×出力	W	非自吸渦巻き式インバータポンプ×100W	非自吸渦巻き式インバータポンプ×100W
水流量制御	方式×出力	W	非自吸渦巻き式インバータポンプ×100W	非自吸渦巻き式インバータポンプ×100W
	接水部材質(注7)		PPS,SUS306	PPS,SUS306
許容機外揚程	m(kPa)		5m(49kPa)@17L/min	5m(49kPa)@17L/min
	使用温度範囲(注3)			
外気温	℃		-25~43	-5~43
	入水温度	℃	5~63	5~63
	出湯温度	℃	60~90	60~90
入水圧範囲	kPa		500以下	500以下
除霜			ホットガス方式	ホットガス方式
防振・防音装置			圧縮機:防振ゴム,吸音断熱材巻付	圧縮機:防振ゴム,吸音断熱材巻付
保護装置			高圧圧力開閉器,過電流保護 パワトラ過熱保護,異常高圧保護	高圧圧力開閉器,過電流保護 パワトラ過熱保護,異常高圧保護
配管寸法	給水入口		Rc3/4(銅 20A)	Rc3/4(銅 20A)
	温水出口		Rc3/4(銅 20A)	Rc3/4(銅 20A)
	ドレン排水口		Rc3/4(銅 20A)	Rc3/4(銅 20A)
配線仕様	漏電遮断器		50A,100mA,0.1sec	50A,100mA,0.1sec
	電源の太さ		14mm <sup>2</sup> ×3(こう長33m)	14mm <sup>2</sup> ×3(こう長33m)
	開閉器		容量60A,ヒューズ50A	容量60A,ヒューズ50A
	アース線		3.5mm <sup>2</sup> ~14mm <sup>2</sup>	3.5mm <sup>2</sup> ~14mm <sup>2</sup>
	リモコン線		0.3mm <sup>2</sup> ×2心	0.3mm <sup>2</sup> ×2心
設計圧力	MPa		高圧部 14.0 低圧部 8.5	高圧部 14.0 低圧部 8.5
法定冷凍能力	トン		2.98(届出不要)	2.98(届出不要)
IPコード			IP24	IP24


- (注) 1.ESA301-25(S)は、寒冷地(平成21年1月30日経済産業省・国土交通省告示第2号の「住宅事業建築主の判断基準」における地域区分のI地域及びII地域)で使用されることを想定して、設計・製造したものです。  
 2.運転音は反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお、本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。  
 3.実際の出湯温度は外気温、入水温度により目標温度に対し±3℃程度前後します。また、入水温度が30℃以上かつ、外気温25℃以上では自動的に出湯温度を抑制した運転を行う場合があります。  
 4.本性能表は日本冷凍空調工業会標準規格 JRA 4060:2018 に基づいています。  
 5.着霜期および寒冷地冬期の消費電力には、凍結防止ヒータ:191Wの消費電力は含まれていません。外気温が2℃より低い場合は、凍結防止ヒータの消費電力を考慮ください。  
 6.上水道水を使用ください。また水質は三菱重工サーマルシステムズが規定する水質基準に沿ってください。水質基準を外れるとスケールの付着、腐食等の不具合を生じる恐れがあります。  
 7.製品仕様は、改良等のため予告なしに変更する場合があります。

## 別売部品

### ■開放タンク用

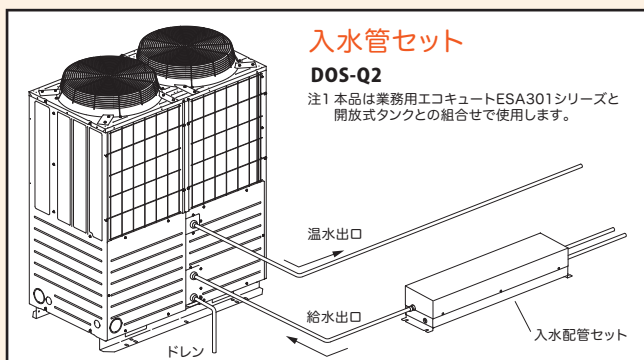


### 開放タンク用貯湯量センサセット

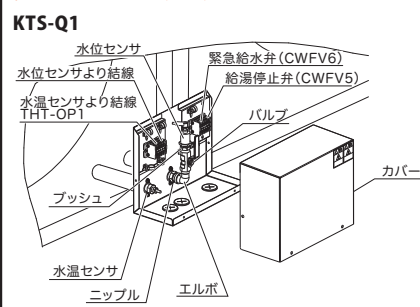

### ■密閉タンク用

### 配線セット

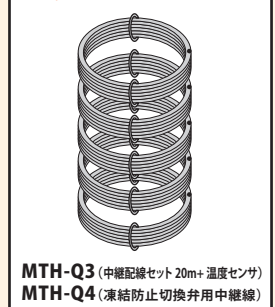



●性能表 (注4) (注5)

項目	形式	形式	形式	形式	形式	形式	
			形式	形式	形式	形式	
			形式	形式	形式	形式	
標準貯湯加熱性能	中間期	能力 kW	30.0	30.0	30.0	30.0	
		消費電力 kW	6.98	6.98	6.98	6.98	
	夏 期	能力 kW	30.0	30.0	30.0	30.0	
		消費電力 kW	6.48	6.48	6.48	6.48	
	冬 期	能力 kW	30.0	30.0	30.0	30.0	
		消費電力 kW	7.44	7.44	7.44	7.44	
	着 霜 期	能力 kW	30.0	30.0	30.0	30.0	
		消費電力 kW	10.7	10.7	10.7	10.7	
	寒冷地冬期	能力 kW	30.0	—	—	—	
		消費電力 kW	10.7	—	—	—	
	高温貯湯加熱性能	中間期	能力 kW	30.0	30.0	30.0	30.0
			消費電力 kW	9.80	9.80	9.80	9.80
夏 期		能力 kW	30.0	30.0	30.0	30.0	
		消費電力 kW	10.6	10.6	10.6	10.6	
冬 期		能力 kW	30.0	30.0	30.0	30.0	
		消費電力 kW	9.76	9.76	9.76	9.76	
着 霜 期		能力 kW	30.0	30.0	30.0	30.0	
		消費電力 kW	11.5	11.5	11.5	11.5	
寒冷地冬期		能力 kW	30.0	—	—	—	
		消費電力 kW	11.0	—	—	—	
年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率		3.4	—	—	—	—	
保温加熱性能	中間期	能力 kW	13.3	13.3	13.3	13.3	
		消費電力 kW	9.00	9.00	9.00	9.00	
	夏 期	能力 kW	11.6	11.6	11.6	11.6	
		消費電力 kW	8.00	8.00	8.00	8.00	
	冬 期	能力 kW	14.7	14.7	14.7	14.7	
		消費電力 kW	10.9	10.9	10.9	10.9	
	着 霜 期	能力 kW	14.6	14.6	14.6	14.6	
		消費電力 kW	11.6	11.6	11.6	11.6	
	寒冷地冬期	能力 kW	12.3	—	—	—	
		消費電力 kW	11.4	—	—	—	

●耐重塩害仕様 ESA301-25S, ESA301-5S

- ◎耐重塩害仕様は、塩害または大気汚染の影響を受ける場所への設置に最適な仕様となっています。
- ◎「耐重塩害仕様」は日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
- ◎据付時のご注意
  - (a) 建物の風下や軒下に設置してください。
  - (b) 海岸線に設置する場合潮風があたらないように防風版等を設置してください。
  - (c) 水はけのよい場所に設置してください。
  - (d) 据付時についた傷は補修してください。
  - (e) 取り外したサービスパネル取り付けのネジは作業終了後に確実に締め付けられていることを確認してください。
- ◎メンテナンス時のご注意 シーズンオフなどで長時間ユニットを停止する場合はユニットにカバーをかける等の処置をしてください。


●据付時およびメンテナンス時の注意

- 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。また、波しぶき等が直接かかる場所への設置は避けてください。
- 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるようにしてください。ユニットには日除け等を取り付けられないなど配慮してください。
- ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食状態を促進させるため、底板内の水抜け性を損なわないように、傾き等に注意してください。
- 海岸地帯への据付品については付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- 据付、メンテナンス等で付いた傷は、補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施してください。
- 基礎部分の排水性を確保してください。
- アンカーボルトでユニットを固定する際、樹脂座金付きのナットを使用してください。ナット締付部の塗装がはがれると防錆効果が損なわれます。
- 水配管は断熱施工の上、直接海塩粒子にさらされないようラッキングを行ってください。

●据付場所について

据付場所

- ・潮風の影響を受ける場所
- ただし、塩分を含んだ水が直接ユニットにかからない場所

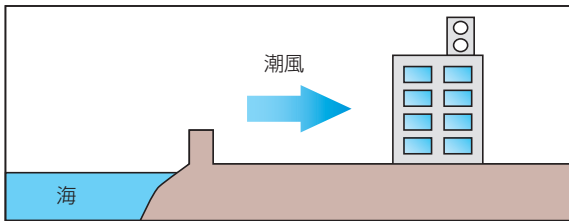

設置場所条件

- ・ユニットに雨があまりかからない場所
- ・潮風が直接当たる場所
- ・ユニットの設置場所から海までの距離が約300m以内にある場所
- ・ユニットが建物の表（海岸面）になる場所
- ・ユニット設置場所付近のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替え等が多い場所

●設置距離目安

直接風が当たるところ (設置環境により条件が変わります)

設置する地域	設置距離目安		
	300m	500m	1km
内海に面する地域※1	[Diagram showing distance zones]		
外洋に面する地域	[Diagram showing distance zones]		
沖縄・離島	[Diagram showing distance zones]		

※1 瀬戸内海等

直接風が当たらないところ (設置環境により条件が変わります)

設置する地域	設置距離目安		
	300m	500m	1km
内海に面する地域※1	[Diagram showing distance zones]		
外洋に面する地域	[Diagram showing distance zones]		
沖縄・離島	[Diagram showing distance zones]		

※1 瀬戸内海等



■三菱重工冷熱(株) 扱い製品

詳細は機材カタログを参照下さい。

<p><b>防雪フード</b></p> <p>吸込側 (前後) (鋼板) HA06081 (SUS) HA05464</p> <p>吸込側 (左右) (鋼板) HA06083 (SUS) HA05070</p> <p>吹出側 (鋼板) HA06245 (SUS) HA06246</p>		<p><b>防雪ネット</b></p> <p>HA05581</p>		
<p><b>防振架台</b></p> <p>三菱重工冷熱製 HA06669</p> <p>倉敷化工製 HA07794</p> <p>特許機器製 HA06670</p>		<p><b>集中ドレンパン</b></p> <p>HA05950A</p>		
<p><b>架台</b> SA07725 SA07730</p>	<p><b>防振ユニット</b> HA06667 HA05149A HA06668 HA05150A</p>	<p><b>耐風金具</b> HA05248</p>	<p><b>防護ネット</b> HA07214 HA07213 HA07215</p>	<p><b>ドレン集中排水キット</b> HA06666A</p>

■ 室外ユニット

ESA301-5  
ESA301-25

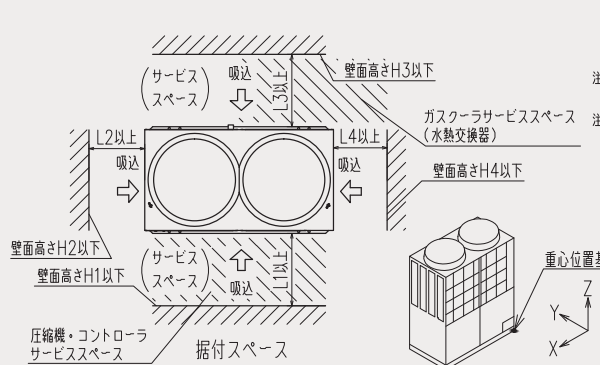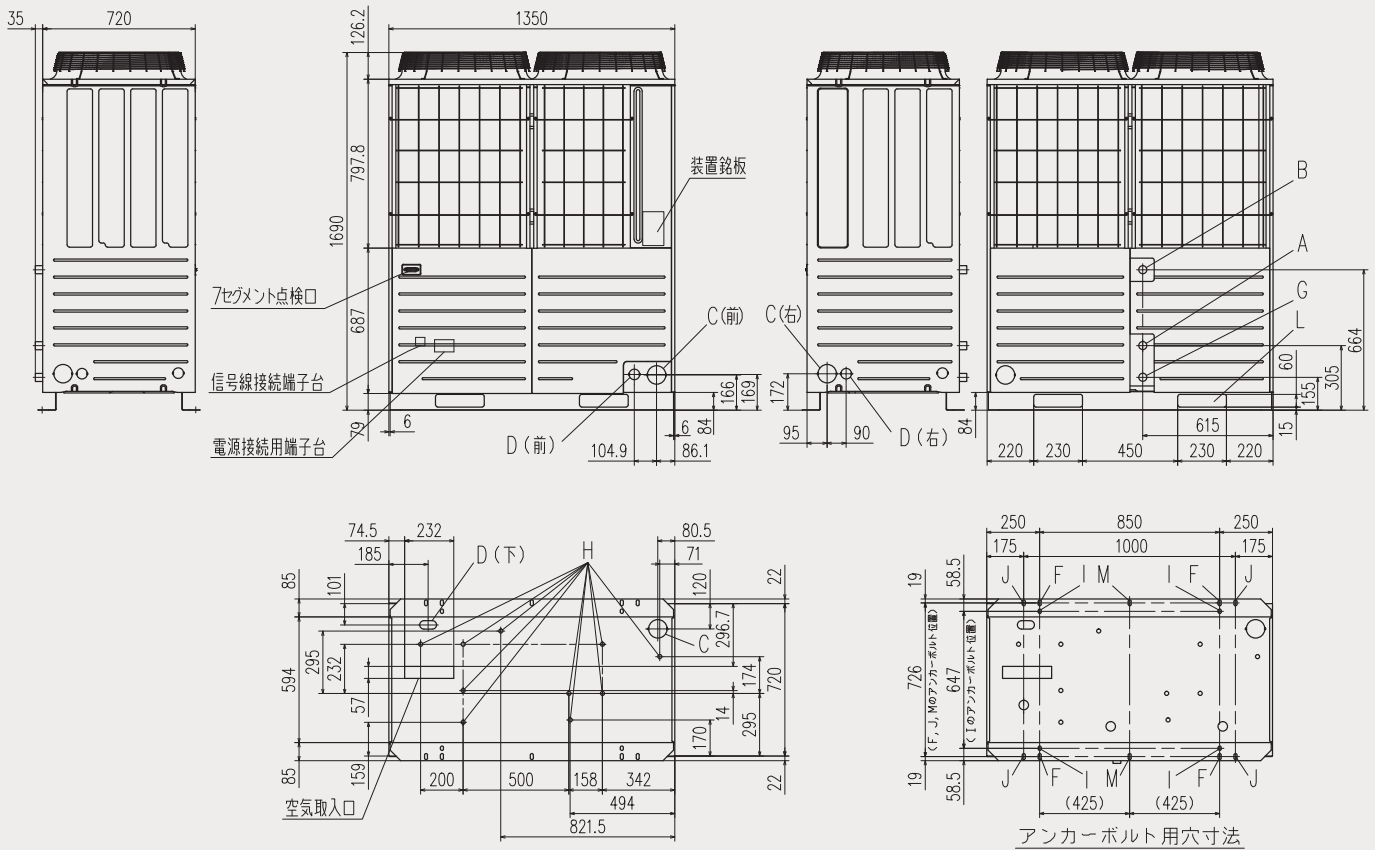

(単位:mm)


据付例 寸法	I	II
L1	800	800
L2	10	10
L3	800	500
L4	100 (x)	500
H1	1500	1500
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	1000
H4	制限なし	制限なし

(\*) ユニットが壁面に接する場合は100mm以上必要ですが、ユニットの接続設置時は10mmのスペースで設置可能です。

重心位置基準		
X	Y	Z
608	342	620


記号	内容	
A	給水入口	Rc3/4 (銅 20A)
B	温水出口	Rc3/4 (銅 20A)
C	ヒートポンプ~タンクユニット 接続線取出口	φ88 (またはφ100)
D	電源取入口	φ50 (右・前方向) 長穴40X80 (下方方向)
F	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所
G	ドレン排水口 (大気開放)	Rc3/4 (銅 20A)
H	配管ドレン排水用穴	φ20, 10ヶ所
L	搬入、吊り下げ用穴	230X60

- 注 (1) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。  
 (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。  
 (3) 水配管 (給水入口、温水出口、ドレン排水口) の接続は現地手配です。  
 水配管の保温材厚さは30mmとし、ラッキングカバーは外径100mm以下、外周315mm以下としてください。  
 ラッキングカバー寸法が外径100mm以上、外周315mm以上の場合、ラッキング施工後にサービスパネルが取り外せなくなります。  
 なお、ドレン排水口は大気開放とし、バルブ等で閉塞させないでください。  
 (4) 電源取入口、ヒートポンプ~タンクユニット接続線取出口はハーフランク形状になっています。ニップ等で切断しご使用ください。  
 (5) ユニットの固定に、記号J, Mのアンカーボルト用穴 (M10用10ヶ所) もご使用できます。  
 (6) 積雪が予想される地域では、吸込口、吹出口や底板下部が埋雪しないよう下記のような対策を行ってください。  
 ① 積雪面より底板が高くなるよう室外機を架台の上に設置し、風がユニット下部を吹き抜けるようにしてください。  
 基礎は凍結深度より深く掘り下げてください。  
 ② 吹出口に防雪フード (別売品) を取り付けます。  
 ③ 軒下に設置するか、雪除け屋根 (現地手配) を取り付けてください。  
 (7) 周囲温度が0℃以下になると、凍結により機器や配管が破損する恐れがあります。  
 現地施工の給水配管、給湯配管、ドレン排水管、排水経路に凍結防止ヒータを取り付け、凍結防止工事を行ってください。  
 (8) 給湯機の点検や部品交換のためには、800mm以上のサービススペースを確保する必要があります。  
 配管施工時は、サービススペースに干渉しないようにしてください。  
 サービススペースを確保できない場合は、架台を用いてユニットより下に配管を施工してください。(右図参照)  
 (9) ドレン水は、記号G以外にも記号Hからも排水されます。記号Hからの排水についても排水経路を確保してください。

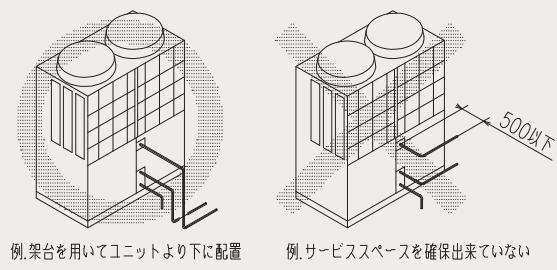

## ■貯湯タンク密閉式(3000L、4000L)

### MHQT3000PV

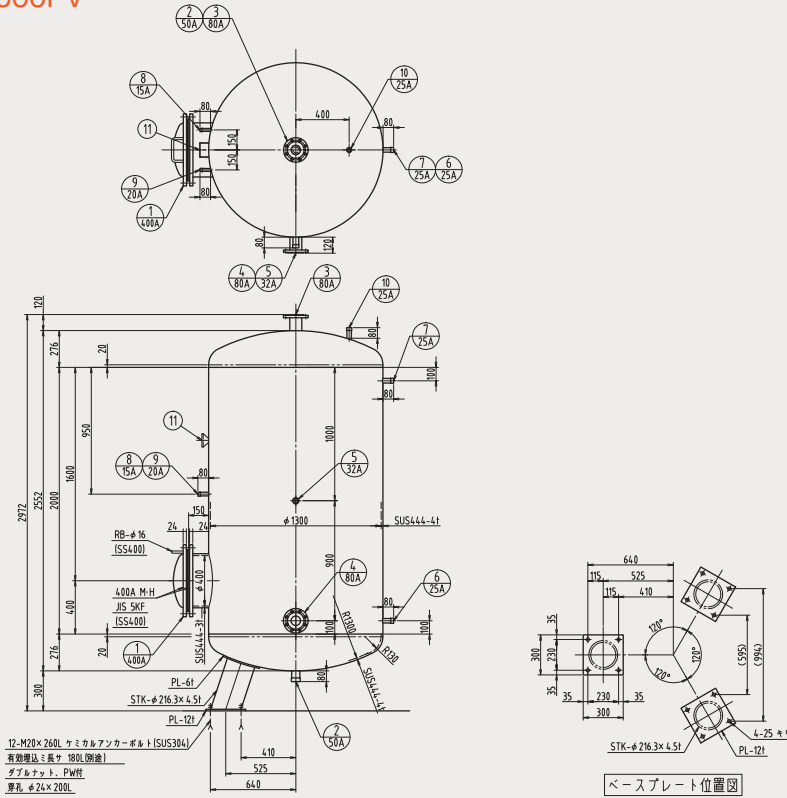


オプション			
保温	グラスウール(40K150mm)上、ガルバリウム鋼板0.35t		
サーミスタ	専用サーミスタ×9(貼付タイプ)		
罐子台ボックス	18個、ボックス参考型番 JB-WLQ220B-J-DIW220×D135mm)		
罐子台ボックス台座	135×230mm×50H SUS304		
脚座外仕様	SS400 溶融垂鉛メッキ仕上げ		

11	ネームプレート	1	
10	逃し管口	25A	1 SHC+TP-32A
9	温度計口	20A	1 SHC+TP-25A
8	圧力計口	15A	1 SHC+TP-20A
7	給湯(戻)口	25A	1 ソケット+TP-32A
6	熱源機口	25A	1 ソケット+TP-32A
5	返湯口	32A	1 ソケット+TP40A
4	給水口	80A	1 JIS10KF
3	給湯口	80A	1 JIS10KF
2	ドレン口	50A	1 ソケット+TP-50A
1	マンホール	400A	1 JISSKF RB-φ16(SS400)

ステンレス製貯湯槽仕様			
寸法	φ1300×2000H	容積	3000 lit
本体	鋼板: SUS444-4.0t		
	覆板: SUS444-4.0t		
設計圧力	0.490 MPa		
試験圧力	0.735 MPa		
最高使用温度	90℃	最低使用温度	0℃
取出口	フランジ: JIS 10 KF 規格品 (除水部SUS4447インゾグ)	SS400	
	ノズルネック: SUS304-TP		
	ソケット: SHC: SUS304		
脚材	STK-φ216.3×4.5t	PL-61.9t	SS400
仕上	本体: SUS溶接部酸洗仕上げ 本体: SUS鋼止メインソリ2回塗り(耐熱200℃以下) 脚部: 鉛クロムフリー鋼止メインソリ2回塗り(JIS K 5674 編)		
質量	530 kg		
適用規格	除 外		
適用水質	「飲料水の品質基準に関する省令」に適合していること		
特記	耐震: KH-15 (屋外設置)		

### MHQT4000PV

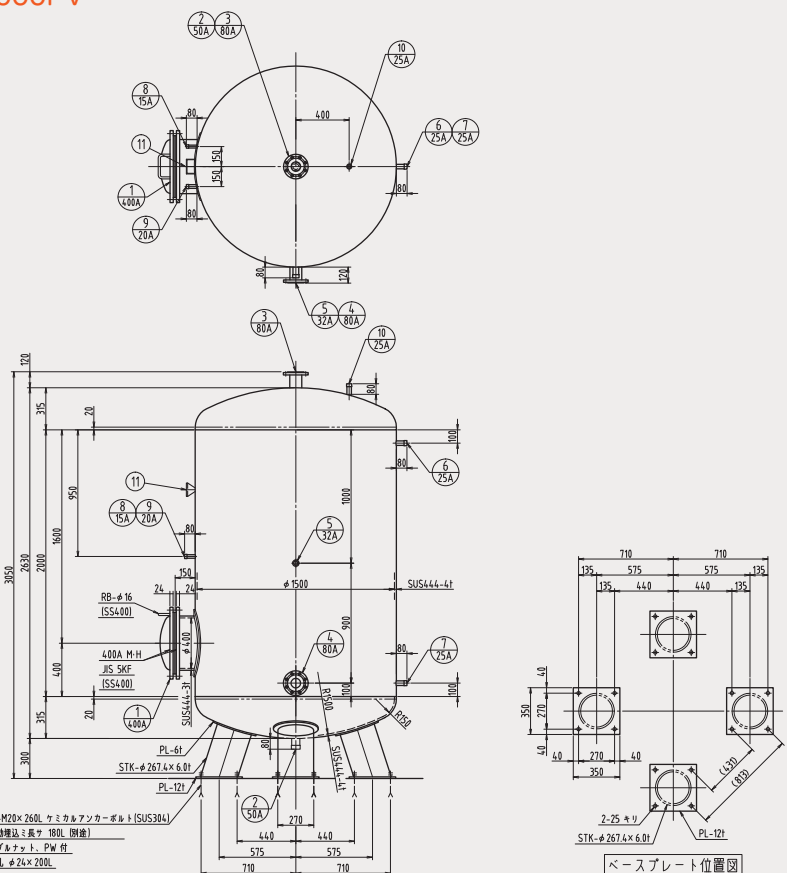

オプション			
保温	グラスウール(40K150mm)上、ガルバリウム鋼板0.35t		
サーミスタ	専用サーミスタ×9(貼付タイプ)		
罐子台ボックス	18個、ボックス参考型番 JB-WLQ220B-J-DIW220×D135mm)		
罐子台ボックス台座	135×230mm×50H SUS304		
脚座外仕様	SS400 溶融垂鉛メッキ仕上げ		


11	ネームプレート	1	
10	逃し管口	25A	1 SHC+TP-32A
9	温度計口	20A	1 SHC+TP-25A
8	圧力計口	15A	1 SHC+TP-20A
7	給湯(戻)口	25A	1 ソケット+TP-32A
6	熱源機口	25A	1 ソケット+TP-32A
5	返湯口	32A	1 ソケット+TP40A
4	給水口	80A	1 JIS10KF
3	給湯口	80A	1 JIS10KF
2	ドレン口	50A	1 ソケット+TP-50A
1	マンホール	400A	1 JISSKF RB-φ16(SS400)

ステンレス製貯湯槽仕様			
寸法	φ1500×2000H	容積	4000 lit
本体	鋼板: SUS444-4.0t		
	覆板: SUS444-4.0t		
設計圧力	0.490 MPa		
試験圧力	0.735 MPa		
最高使用温度	90℃	最低使用温度	0℃
取出口	フランジ: JIS 10 KF 規格品 (除水部SUS4447インゾグ)	SS400	
	ノズルネック: SUS304-TP		
	ソケット: SHC: SUS304		
脚材	STK-φ216.3×4.5t	PL-61.9t	SS400
仕上	本体: SUS溶接部酸洗仕上げ 本体: SUS鋼止メインソリ2回塗り(耐熱200℃以下) 脚部: 鉛クロムフリー鋼止メインソリ2回塗り(JIS K 5674 編)		
質量	670 kg		
適用規格	除 外		
適用水質	「飲料水の品質基準に関する省令」に適合していること		
特記	耐震: KH-15 (屋外設置)		

営業部 田中「」キョーア

## ■貯湯タンク密閉式(6000L、8000L)

### MHQT6000PV

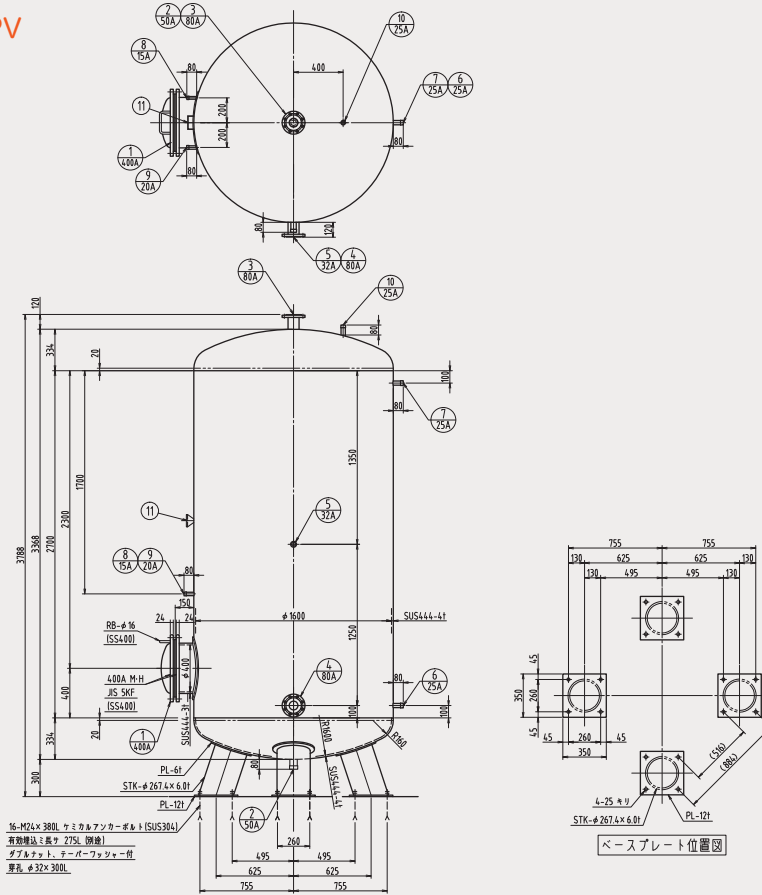


オプション	
保温	グラスウール(40K)50mmの上、ガルバリウム鋼板0.35t
サーミスタ	専用サーミスタ×9(貼付タイプ)
端子台ボックス	18端子、ボックス参考型番 JB-WLQ220BJ-DI(W220×D135mm)
端子台ボックス台座	135×230mm×50H SUS304
脚座外仕様	SS400 溶融亜鉛メッキ仕上げ

11	ネームプレート	1	
10	逃し管口	25A	1 SHC+TP-32A
9	温度計口	20A	1 SHC+TP-25A
8	圧力計口	15A	1 SHC+TP-20A
7	給湯(戻)口	25A	1 ソケット+TP-32A
6	熱源機(戻)口	25A	1 ソケット+TP-32A
5	返湯口	32A	1 ソケット+TP40A
4	給水口	80A	1 JIS10KF
3	給湯口	80A	1 JIS10KF
2	ドレン口	50A	1 ソケット+TP-50A
1	マンホール	400A	1 JISSKF/RB-φ16(SS400)

ステンレス製貯湯槽仕様	
寸法	φ1600 × 2700 H 容積 6000 lit
本体	鋼板: SUS444-4.0 t 鐵板: SUS444-4.0 t
設計圧力	0.490 MPa
試験圧力	0.735 MPa
最高使用温度	90 ℃ 最低使用温度 0 ℃
取出口	フランジ: JIS 10 KF 現品品 噴水部SUS444(7インチ) SS400 ノズルネック: SUS304-TP ソケット: SHC: SUS304
脚材	STK-φ267.4×6.0t PL-6t,12t SS400
仕上	本体: SUS溶接被膜仕上げ 本体: SUS被膜止メイント2回塗り(耐熱200℃以下) 脚部: 鉛クロムフリー鍍止メイント2回塗り(JIS K 5674 補)
質量	790 kg
適用規格	除 外
適用水質	「飲料水の水質基準に関する省令」に適合していること
特記	耐震: KH=15 (屋外設置)

### MHQT8000PV

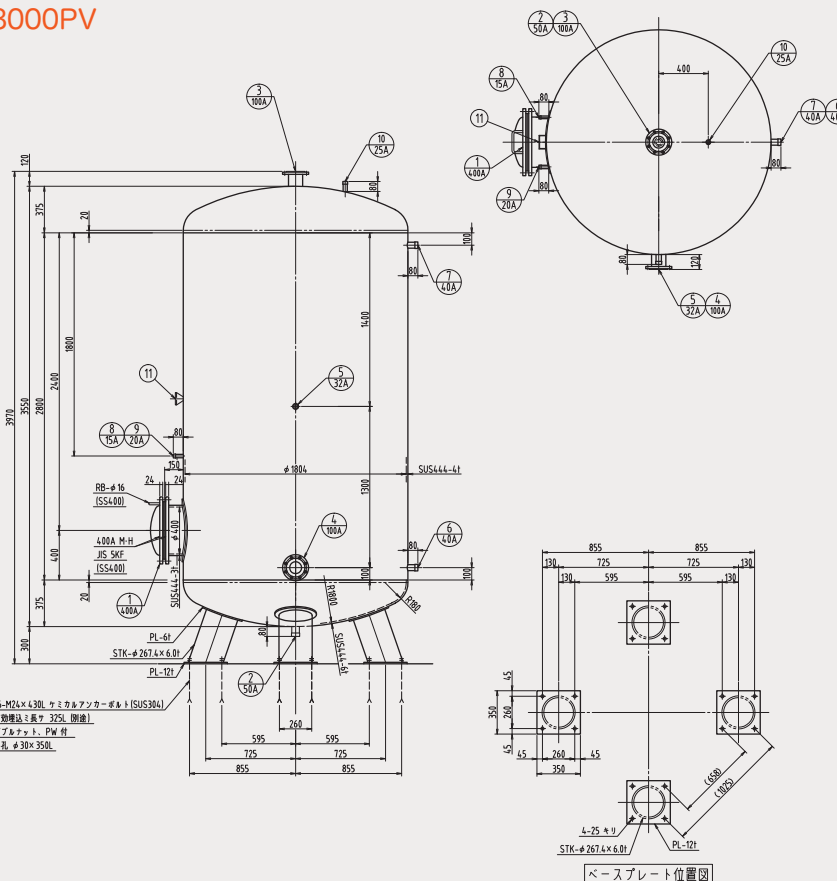

オプション	
保温	グラスウール(40K)50mmの上、ガルバリウム鋼板0.35t
サーミスタ	専用サーミスタ×9(貼付タイプ)
端子台ボックス	18端子、ボックス参考型番 JB-WLQ220BJ-DI(W220×D135mm)
端子台ボックス台座	135×230mm×50H SUS304
脚座外仕様	SS400 溶融亜鉛メッキ仕上げ


11	ネームプレート	1	
10	逃し管口	25A	1 SHC+TP-32A
9	温度計口	20A	1 SHC+TP-25A
8	圧力計口	15A	1 SHC+TP-20A
7	給湯(戻)口	40A	1 ソケット+TP-40A
6	熱源機(戻)口	40A	1 ソケット+TP-40A
5	返湯口	32A	1 ソケット+TP40A
4	給水口	100A	1 JIS10KF
3	給湯口	100A	1 JIS10KF
2	ドレン口	50A	1 ソケット+TP-50A
1	マンホール	400A	1 JISSKF/RB-φ16(SS400)

ステンレス製貯湯槽仕様	
寸法	φ1804 × 2800 H 容積 8000 lit
本体	鋼板: SUS444-4.0 t 鐵板: SUS444-6.0 t
設計圧力	0.490 MPa
試験圧力	0.735 MPa
最高使用温度	90 ℃ 最低使用温度 0 ℃
取出口	フランジ: JIS 10 KF 現品品 噴水部SUS444(7インチ) SS400 ノズルネック: SUS304-TP ソケット: SHC: SUS304
脚材	STK-φ267.4×6.0t PL-6t,12t SS400
仕上	本体: SUS溶接被膜仕上げ 本体: SUS被膜止メイント2回塗り(耐熱200℃以下) 脚部: 鉛クロムフリー鍍止メイント2回塗り(JIS K 5674 補)
質量	1070 kg
適用規格	除 外
適用水質	「飲料水の水質基準に関する省令」に適合していること
特記	耐震: KH=15 (屋外設置)

MHQT5000PVについては別途お問い合わせください。



# ■貯湯タンク密閉式[循環対応サブタンク付](4000L、6000L)

## MHQT400B

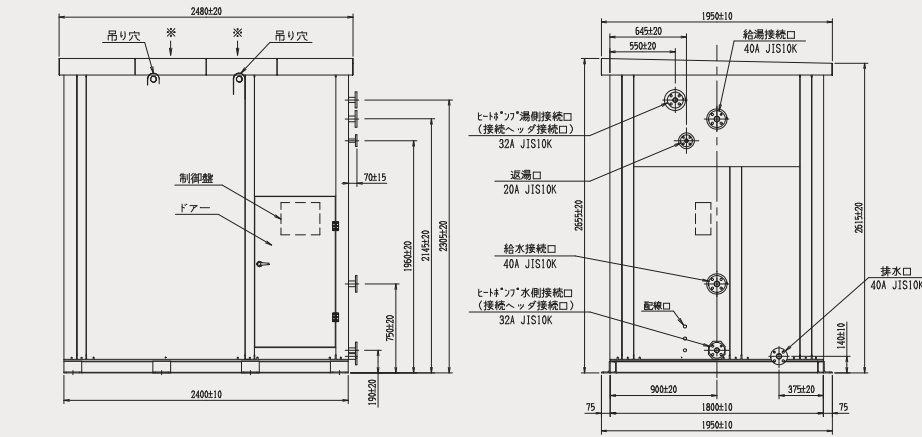

貯湯ユニット型式(※1)		MHQT400B
貯湯ユニット容量	L	4,000
貯湯槽仕様	材質:SUS444 板厚:4mm 1772密閉式	
種類(設置場所)		屋外式
電源	貯湯ユニット	単相 200 (50/60Hz)
プレーカ容量	貯湯ユニット	A 5
水側最高使用圧力	kPa	490(配管弁設定圧力は450)
給湯温度設定		貯湯ユニット内温度調節器で設定
外形寸法(※2)	貯湯ユニット	mm 2,480×1,950×2,655
質量	貯湯ユニット(製品)	kg 1,560
	貯湯ユニット(高水時)	kg 5,860
配管内蔵部品	給湯温度調節器	— 内蔵
	過し弁	— 内蔵
	排水バルブ	— 内蔵
	温度水高計	— 内蔵
	給湯温度指示計	— 内蔵
配管口径	給水・給湯接続	— 40A(JIS10K)
	ヒートポンプユニット接続	— Rc3/4(20A) (接続ヘッダで接続)
	返湯口	— 20A(JIS10K)
	排水口	— 40A(JIS10K)

※1. 給湯槽内圧仕槽  
※2. 外形寸法：W(幅)×D(奥行)×H(高さ)

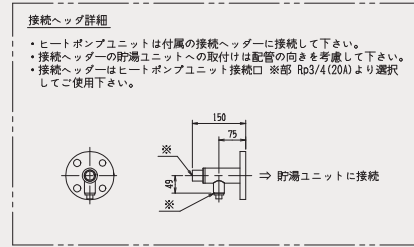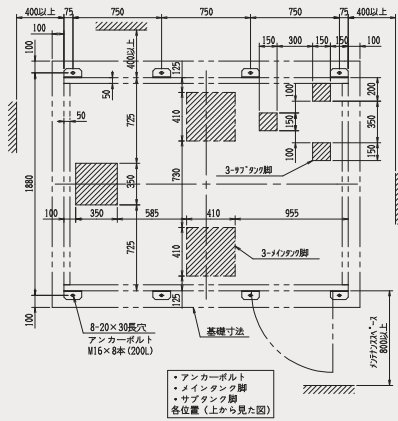


**接続ヘッド詳細**

- ・ヒートポンプユニットは付属の接続ヘッドに接続して下さい。
- ・接続ヘッドの貯湯ユニットへの取付けは配管の向きを考慮して下さい。
- ・接続ヘッドはヒートポンプユニット接続口 ※部 Rp3/4(20A)より選択してご使用下さい。



注1. メインタンク、サブタンクの脚部が基礎に載るように配置してください。  
また、貯湯ユニットの下部は吹き抜けにならないよう、基礎の断面を  
書きなどの処理をしてください。  
2. 運搬時は※矢印のルーフを取り外し吊り具を使用してください。  
3. 配管フランジ接続用のボルト、ガスケット類はご準備ください。

## MHQT600B

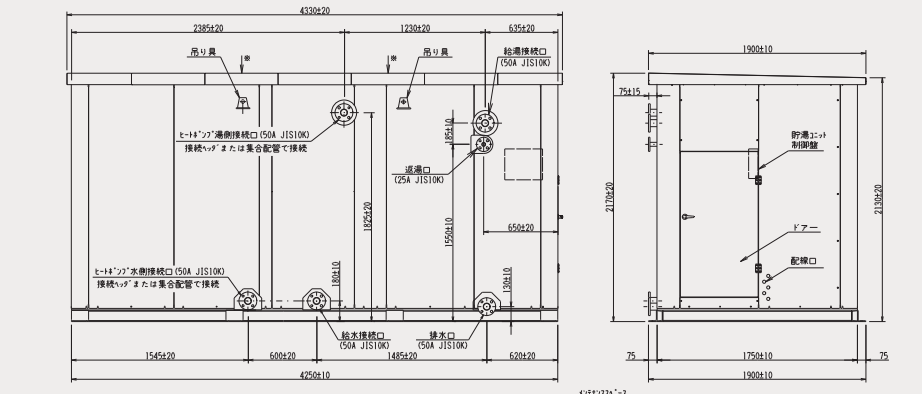

貯湯ユニット型式(※1)		MHQT600B
貯湯ユニット容量	L	6,000
貯湯槽仕様	材質:SUS444 板厚:4mm 1772密閉式	
種類(設置場所)		屋外式
電源	貯湯ユニット	単相 200 (50/60Hz)
プレーカ容量	貯湯ユニット	A 5
水側最高使用圧力	kPa	490(配管弁設定圧力は450)
給湯温度設定		貯湯ユニット内温度調節器で設定
外形寸法(※2)	貯湯ユニット	mm 4,330×1,900×2,170
質量	給湯温度調節器	kg 1,990
	貯湯ユニット(高水時)	kg 8,440
配管内蔵部品	給湯温度調節器	— 内蔵
	過し弁	— 内蔵
	排水バルブ	— 内蔵
	温度水高計	— 内蔵
	給湯温度指示計	— 内蔵
配管口径	給水・給湯接続	— 50A(JIS10K)
	ヒートポンプユニット接続	— Rc3/4(20A) (接続ヘッダで接続)
	返湯口	— 25A(JIS10K)
	排水口	— 50A(JIS10K)

※1. 給湯槽内圧仕槽  
※2. 外形寸法：W(幅)×D(奥行)×H(高さ)

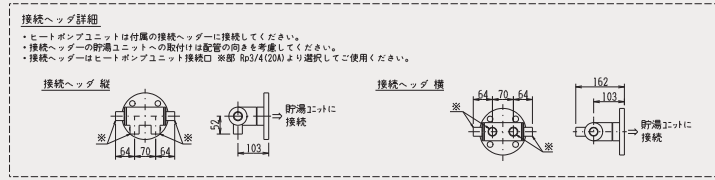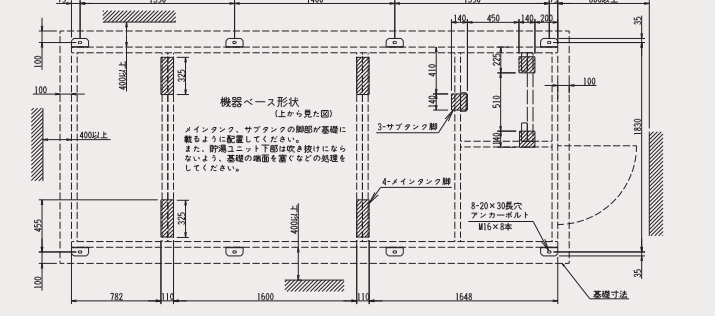

**接続ヘッド詳細**


- ・ヒートポンプユニットは付属の接続ヘッドに接続してください。
- ・接続ヘッドの貯湯ユニットへの取付けは配管の向きを考慮してください。
- ・接続ヘッドはヒートポンプユニット接続口 ※部 Rp3/4(20A)より選択してご使用下さい。

営業部 田中 二ノノキ ユーザー




## ■貯湯タンク開放式(4m<sup>3</sup>、6m<sup>3</sup>)

### MHQT4000KM

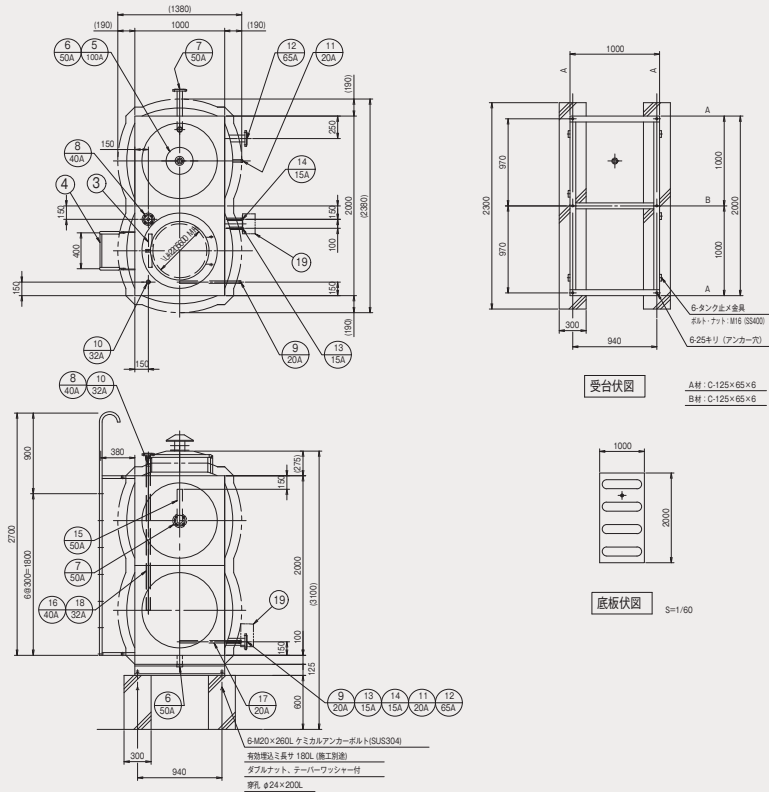


### MHQT6000KM

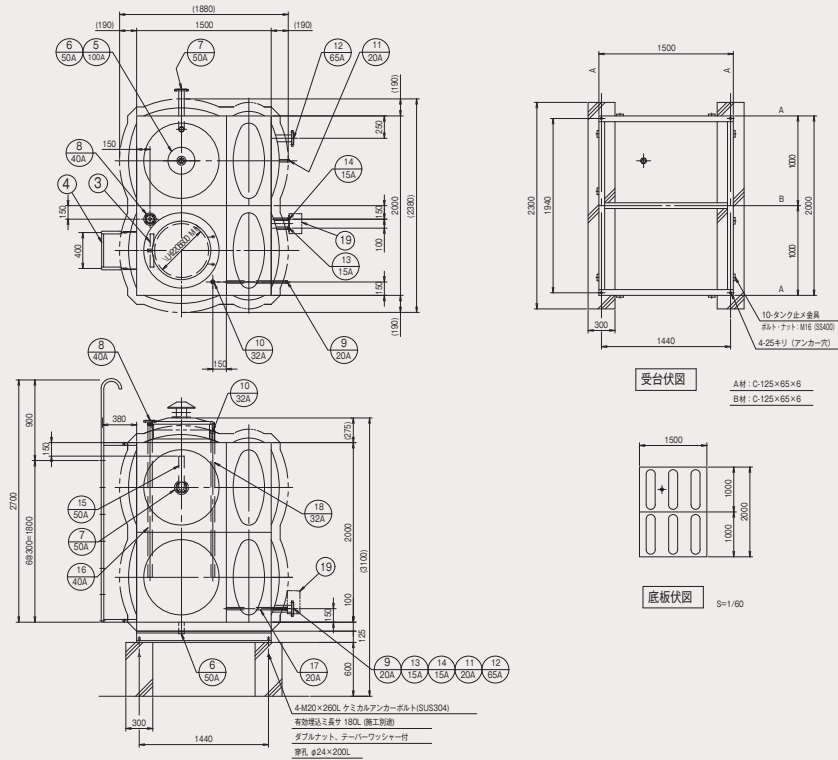


品番	名称	材質	寸法	数量	備考	品番	名称	材質	寸法	数量	備考	品番	名称	材質	寸法	数量	備考
1	本体	SUS444		1	( m <sup>3</sup> )	9	熱源機(戻)口(2)	SUS304	20A	1	ソケット 内部立下管付	17	⑨用内部配管	SUS304TP	20A×1500L	1	サポート付
2	マンホール	SUS329J4L	φ600	1	首板溶接品 二重蓋(断熱)式	10	給湯(戻)口	SUS304	32A	1	ソケット 内部立下管付	18	⑩用内部配管	SUS304TP	32A×1500L	1	サポート付
3	内タラップ	SUS444	W370×P300	1	L-30×30×2	11	熱源機(往)口	SUS304	20A	1	ソケット	19	熱源機(戻)口(1)	SUS304	20A	1	ソケット 内部配管付
4	外タラップ	STK-φ27.2 R9-φ16	W400×P300	1	溶融亜鉛メッキ	12	給湯(往)口	SUS304	65A	1	10KF(SS400)	20	⑩用内部配管	SUS304TP	20A×500L	1	サポート付
5	通気口	SUS304	100A	1	ソケット(冰封式通気筒付)受皿付	13	温度センサ取出口	SUS304	15A	1	ソケット	フランジノイズ出寸法表 品番 出寸法 ⑦ 300 ⑧⑫ 250					
6	ドレン口	SUS304	50A	1	ソケット	14	圧力センサ取出口	SUS304	15A	1	ソケット						
7	オーバーフロー口	SUS304	65A	1	10KF(SS400)内部立下管付	15	⑦用内部配管	SUS304TP	65A	1	サポート付						
8	給水管口	SUS304	40A	1	10KF(SS400)内部立下管付	16	⑧用内部配管	SUS304TP	40A×1500L	1	サポート付						

## ■貯湯タンク開放式(8m<sup>3</sup>、12m<sup>3</sup>)

### MHQT8000KM

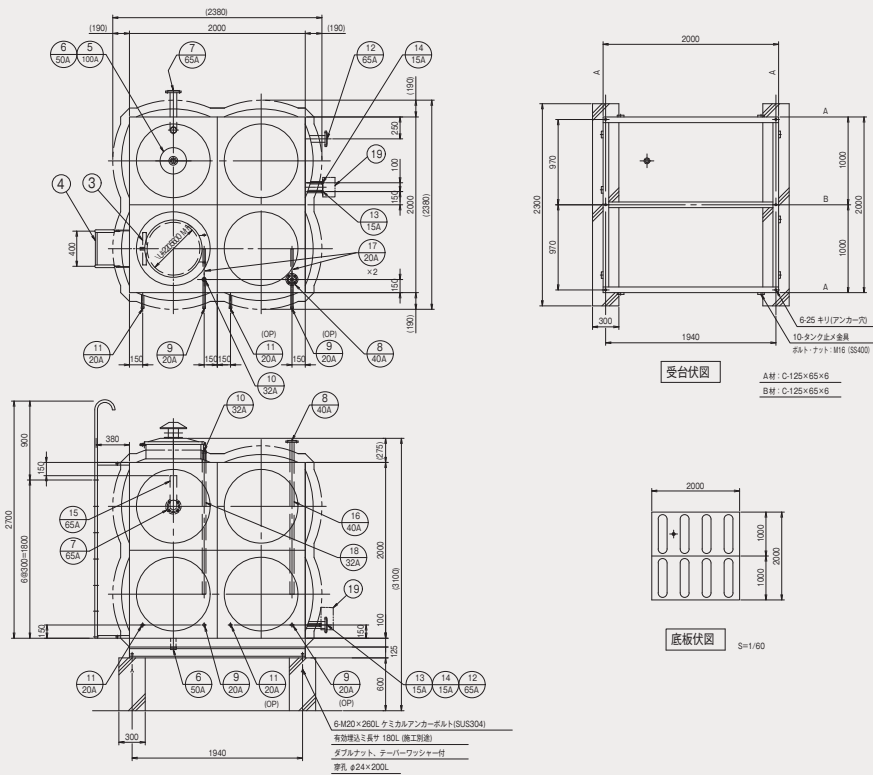

### MHQT12000KM

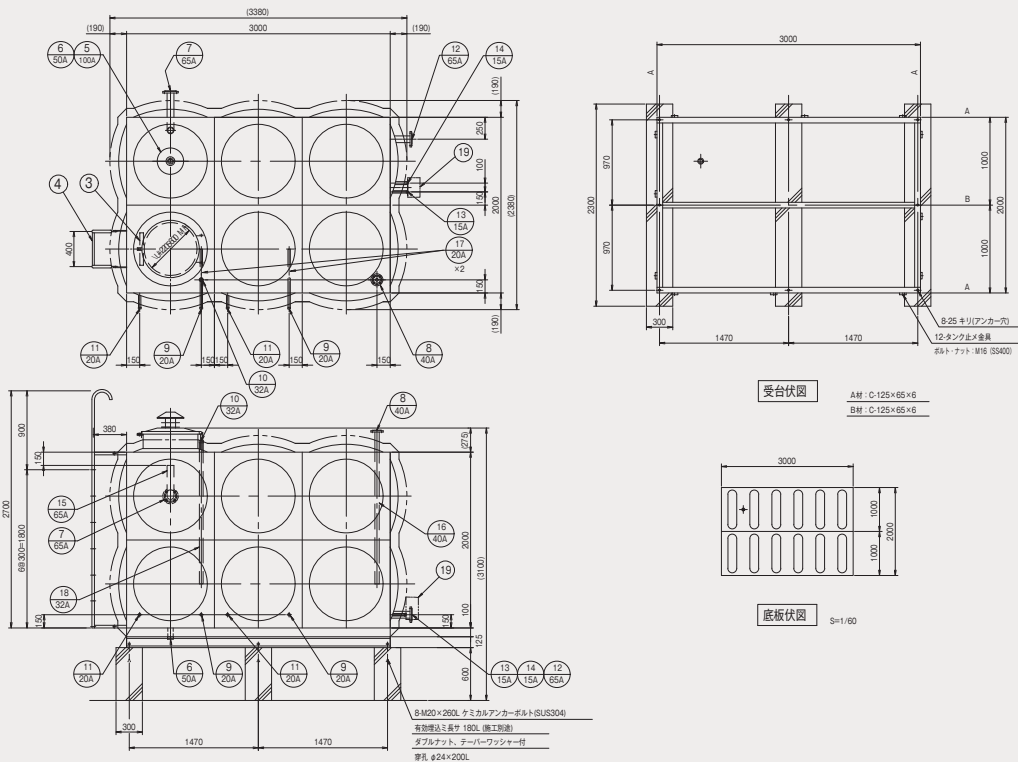

品番	名称	材質	寸法	数量	備考	品番	名称	材質	寸法	数量	備考	品番	名称	材質	寸法	数量	備考	
1	本体	SUS444		1	( m <sup>3</sup> )	9	熱源機(戻)口②	SUS304	20A	1	ソケット 内部立下管付	17	⑨用内部配管	SUS304TP	20A×1500L	1	サポート付	
2	マンホール	SUS329J4L	φ600	1	首板溶接品 二重蓋(断熱)式	10	給湯(戻)口	SUS304	32A	1	ソケット 内部立下管付	18	⑩用内部配管	SUS304TP	32A×1500L	1	サポート付	
3	内タラップ	SUS444	W370×P300	1	L-30×30×2	11	熱源機(往)口	SUS304	20A	1	ソケット	19	熱源機(戻)口①	SUS304	20A	1	ソケット 内部配管付	
4	外タラップ	STK-φ27.2 RB-φ16	W400×P300	1	溶融亜鉛メッキ	12	給湯(往)口	SUS304	65A	1	10KF(SS400)	20	⑪用内部配管	SUS304TP	20A×500L	1	サポート付	
5	通気口	SUS304	100A	1	ソケット(水封式通気管付)受皿付	13	温度センサー取出口	SUS304	15A	1	ソケット	フランジノイズ寸法表						
6	ドレン口	SUS304	50A	1	ソケット	14	圧力センサー取出口	SUS304	15A	1	ソケット							
7	オーバーフロー口	SUS304	65A	1	10KF(SS400) 内部立下管付	15	⑫用内部配管	SUS304TP	65A	1	サポート付						⑦	300
8	給水管口	SUS304	40A	1	10KF(SS400) 内部立下管付	16	⑬用内部配管	SUS304TP	40A×1500L	1	サポート付						⑧⑫	250
																	品番	

MHQT16000KMについては別途お問い合わせください。



## ■据付工事

### ●据付場所の選定


- 空気がこもらない所
- 他の熱源から熱輻射を受けない所
- ドレン水が流れてもよい所
- 吸込・吹出口に風の障壁物のない所
- テレビやラジオの周囲から5m以上離れた場所  
(電氣的障害を受ける場合は更に規制を受けない場所)
- 据付部が強固である所
- 吹出口に強風が当たらない所
- 騒音や風が隣家に迷惑をかけない所
- 電氣的雑音について厳しい規制を受けない場所
- 積雪で埋まらない所

### ●お願い

【ご注意】 必ず据付スペースを確保してください。ショートサーキットで圧縮機・電装品故障の原因となります。

- (ア) ショートサーキットの恐れのある場合は風向アダプタを取付けてショートサーキットを防止してください。
- (イ) 複数台設置する場合は特にショートサーキットが生じないよう、吸込みスペースを十分確保してください。
- (ウ) 降雪地では積雪で埋まらないよう架台および防雪フードを設けてください。(降雪地では集中排水はしないでください。)
- (エ) 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは設置しないでください。
- (オ) 満水時のユニットの重量に十分耐えられる場所に確実に設置してください。
- (カ) 次の様な特殊な場所に据付ける場合は、腐食や故障の原因になりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
  - ・腐食性ガスの発生する所(温泉地等)
  - ・潮風が当たる所(海浜地区)
  - ・油煙が立ちこめる所
  - ・電磁波を発生する機械のある所
- (キ) 周囲温度が0℃以下になると、凍結により機器や配管が破損する恐れがあります。現地施工の給水配管、給湯配管、ドレン排水管に凍結防止ヒータを取り付け、凍結防止工事を行ってください。


### 1) 単独設置の場合

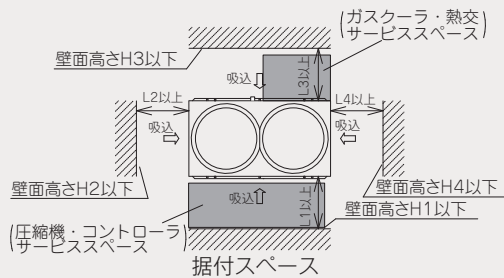

据付例 寸法	I (背面のみのアクセス)	II (背面/側面からのアクセス)
L1	800	←
L2	10	←
L3	800	500
L4	100	500
H1	1500	←
H2	制限なし	←
H3	1000	←
H4	制限なし	←

### 2) 複数台設置の場合

#### ①横3台設置例

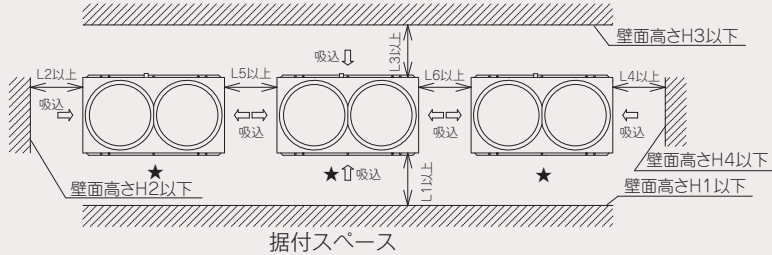

据付例 寸法	1 (背面のみのアクセス)	2 (背面/側面からのアクセス)
L1	800	←
L2	10	←
L3	800	500
L4	100	500
L5	10(※)	500
L6	10(※)	500
H1	500	1500
H2	制限なし	←
H3	1000	←
H4	制限なし	←


(※) 熱源機が壁面に接する場合は100mm以上必要ですが、熱源機の連続設置時は10mmのスペースで設置可能です。

### 3) 熱源機と貯湯槽の配管距離制限

熱源機と貯湯槽は省エネルギーの観点からも最短距離配置としてください。

#### 開放式


##### ①熱源機と貯湯槽が同一レベルの場合

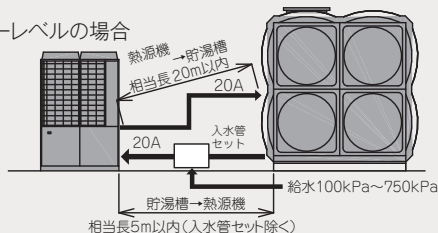

##### ②貯湯槽から熱源機への戻り配管の相当長が5mを超える場合

以下両方の対応により、相当長20mまで対応可能。

- ア) 貯湯槽を、熱源機より50cm高く設置する。
- イ) 戻り配管の配管サイズを、標準(20A)→25Aにアップする。

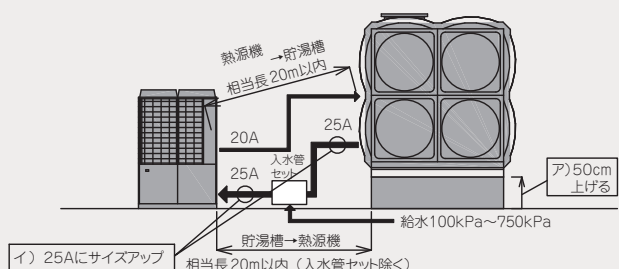

(※) 入水管セットは熱源機と同一レベルに設置してください。

(注) 貯湯槽の使用制限や保溫性能は技術資料をご覧ください。


#### 密閉式

##### (i) 配管長 片道15m以内(配管径20Aでの相当長、凍結防止切換弁を除く)

- 片道15mを超える場合は配管径を大きくしてください。25Aで片道45mまで延長可能です。
- 配管長が長く、配管径を太くすると配管からの放熱量が増え、密閉式貯湯槽に還る出湯温度が低下しますのでご注意ください。(例: 20Aから25Aへ太くすると約1℃の温度低下となります。)

##### (ii) 高低差±5m以内


- 貯湯槽よりも熱源機を2m~5m下に設置する場合は熱源機給水入口配管の近傍に逃し弁(400kPa設定)を必ず設置してください。
- 貯湯槽に対して5mを超えて上部に熱源機を設置する場合、給水圧低下時の負圧防止対策として熱源機出口近傍にバキュームブレーカを設置してください。

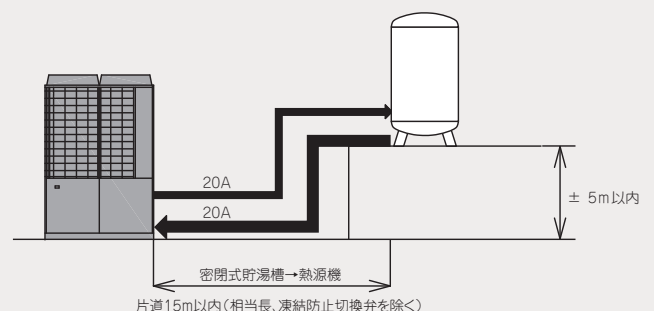

#### 4) 給湯システム設計上の注意


##### (i) 階下給湯について

密閉式貯湯槽は5mまでの階下給湯に使用することができます。階下給湯の場合は給湯配管に負圧防止弁、自動空気抜き弁および流量調整弁を設置してください。5m以上の階下給湯の場合は開放式貯湯槽を選定してください。

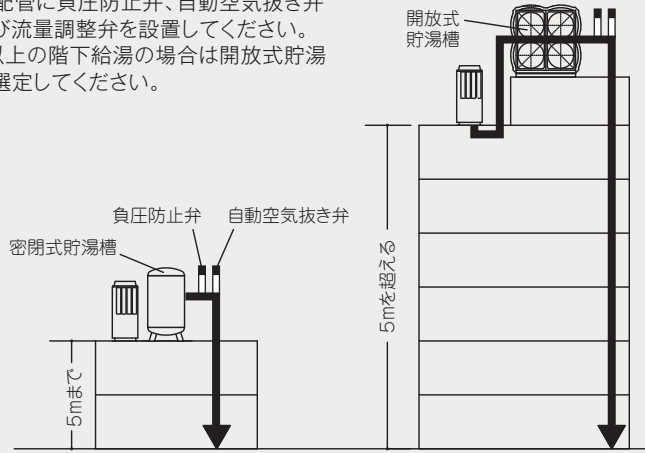


##### (ii) 偏流と並列制御について

① 複数の給湯機を並列に接続すると偏流が起こることがあります。

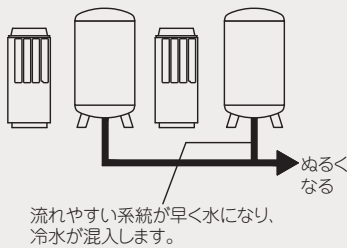


② 各出口に給湯停止弁を設置してください。偏流が起こっても水の混入を防止することができます。

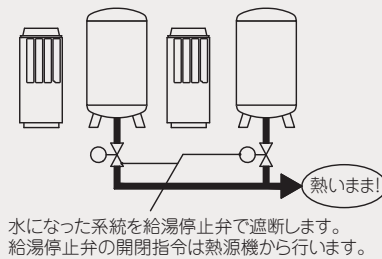

##### (iii) 給湯方式について


●できるだけ分散方式での設計をお願いします。(各階に給湯機を設置することをおすすめします)



各階に給湯機を設置することで、配管長は短くなり、メンテナンスも楽に行えます。

##### (給湯循環の場合)

給湯循環システムに対応する場合は循環ポンプとミキシングバルブを別途施工側で設置してください。

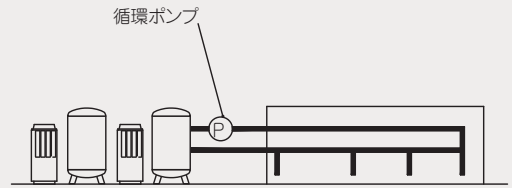

#### 5) ドレン配管工事

- ドレン水はドレン排水口以外に年間を通して熱源機の下部からも排出されますので、問題となる場合は別売部品のドレン集中排水キットや集中ドレンパンを使用し、集中排水処置を行ってください。尚、凍結の恐れがある地域では、投げ込みヒータ等にて凍結防止策を行ってください。
- 開放貯湯槽のドレン配管とオーバーフロー配管とは接続しないでください。
- ドレン配管の管端は必ず大気開放としてください。


#### 6) 親子システム

1台の貯湯槽に複数の熱源機を接続する場合は親子システムを構築することができます。

親子システムは1台の熱源機を親機として設定し、最大3台までの熱源機をその親機に対する子機として接続するシステムです。1台の貯湯槽に複数の熱源機を親機として接続する場合は、各熱源機がリモコンで設定された貯湯温度や目標貯湯量を基に独自に発停を行います。親子システムでは親機が接続された子機の発停制御を行います。


そのため、貯湯温度や目標貯湯量の設定は親機だけですみ、センサセットも親機に接続するだけなので、1台の貯湯槽に複数の親機を接続する場合に比べて設計・施工・管理の手間を低減することができます。

##### ① 開放式

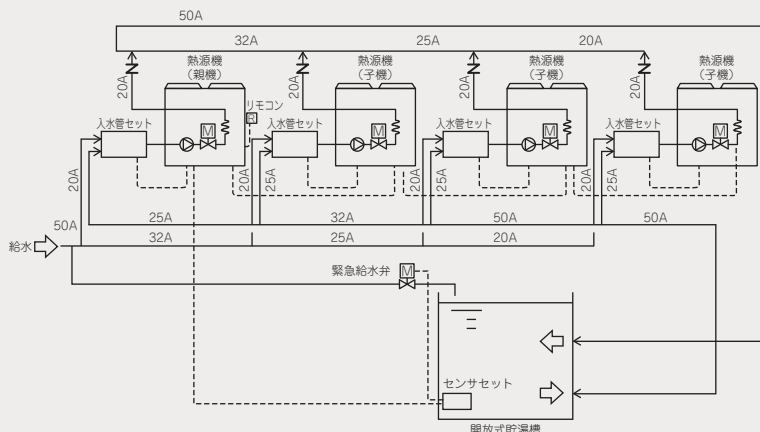

- ・入水管セットは熱源機の台数分手配ください。
- ・センサセットは親機にのみ接続してください。
- ・出湯側にリバースリターン回路を採用し、各熱源機の往きと還りの圧力損失の差を小さくし偏流を防止してください。
- ・各熱源機と貯湯槽間には設置条件を満たすように設置してください。
- ・熱源機と貯湯槽間の配管サイズは目安です。現場に合わせて選定してください。集合配管が細いと、偏流及び流量不足を生じますので十分なサイズを選定してください。

## ② 密閉式

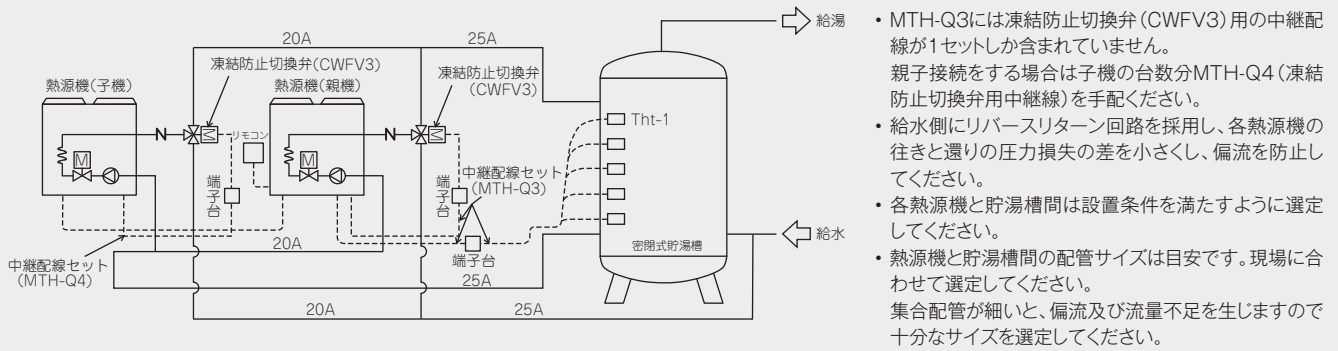


- MTH-Q3には凍結防止切換弁 (CWFV3) 用の中継配線が1セットしか含まれていません。親子接続をする場合は子機の台数分MTH-Q4 (凍結防止切換弁用中継線) を手配ください。
- 給水側にリバースリターン回路を採用し、各熱源機の行きと還りの圧力損失の差を小さくし、偏流を防止してください。
- 各熱源機と貯湯槽間は設置条件を満たすように選定してください。
- 熱源機と貯湯槽間の配管サイズは目安です。現場に合わせて選定してください。集合配管が細いと、偏流及び流量不足を生じますので十分なサイズを選定してください。

## ■ 電気工事

### 1) 電気配線工事

電気工事は電力会社の認定工事店で行ってください。電気工事は「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程 JEA C8001 (最新版)」に従い施工してください。ユニットには、手元開閉器、漏電ブレーカ等は内蔵していないので現地にて手配してください。

(i) 配線系統図

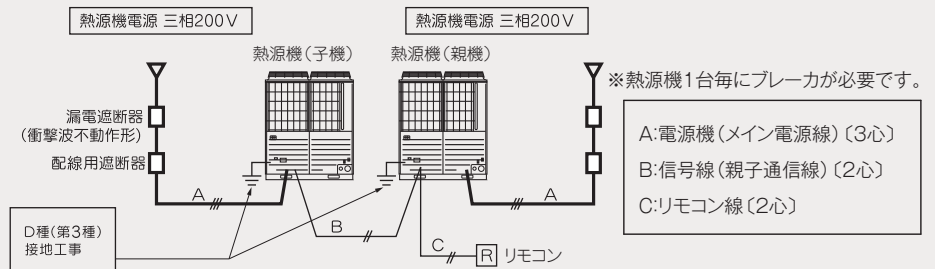

●ご注意 漏電遮断器が地絡保護専用の場合、別途配線用遮断器の設置が必要となります。

- ※熱源機1台毎にブレーカが必要です。
- A: 電源機 (メイン電源線) (3心)
- B: 信号線 (親子通信線) (2心)
- C: リモコン線 (2心)

### 2) 配線仕様

リモコンコードは0.3mm<sup>2</sup>×2心です。延長は600mまで可能です。延長距離が100mを超える場合は、右記サイズに変更してください。但し、リモコンケース内を通る配線は最大0.5mm<sup>2</sup>以下とし、リモコン外部の近傍で配線接続により、サイズ変更してください。配線接続する際は、水分等が浸入しない様な処置を行ってください。また、配線の接続は、接触不良のない様確実に行ってください。

長さ	配線太さ
100~200m 以内	0.5mm <sup>2</sup> × 2心
~300m 以内	0.75mm <sup>2</sup> × 2心
~400m 以内	1.25mm <sup>2</sup> × 2心
~600m 以内	2.0mm <sup>2</sup> × 2心

### 3) 熱源機電源仕様


項目 (単位) 形式	電源	電源用 配線太さ (mm <sup>2</sup> )	配線 ごう長 (m)	漏電遮断器 (地絡、過負荷、短絡保護兼用)	アース線	
					太さ (mm <sup>2</sup> )	ネジの 呼び
ESA30シリーズ	三相、200V、 50/60Hz	14	33	50A、100mA、0.1sec以下	3.5~14	M6

注 (1) 配線要領は内線規程 (JEA C8001) に基づいて決められています。  
(2) 表中のごう長・配線太さは、電圧降下を2%以内とした場合のごう長・配管太さを示します。配線ごう長が上表の値を超える場合は、内線規程に従い配線太さを見直してください。

## ■ 水配管工事

### 1) 一般事項

#### (a) 水配管の概要

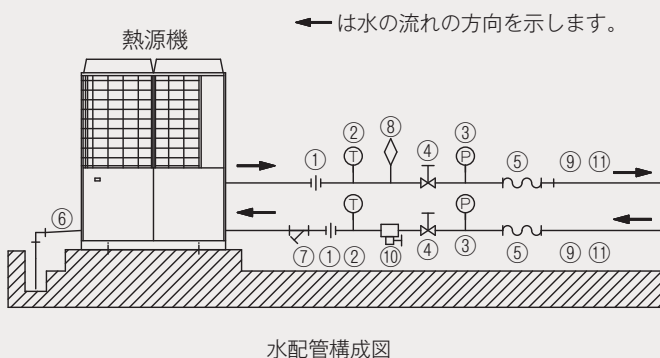


水配管構成図

#### (i) 水配管における留意事項

下記に留意して設計・施工ください。(図中①~⑪の説明)

- ① ユニオン継手 ..... 機器の交換ができるように必ず付けてください。
- ② 温度計 ..... 能力チェック、運転監視のために付けてください。
- ③ 水圧計 ..... 運転状態を確認するために付けてください (推奨)。
- ④ バルブ ..... 熱交換器の洗浄、ユニットのリニューアル入れ替えなどのサービスのために必ず付けてください。
- ⑤ フレキシブルジョイント ..... 振動の伝搬を防止するために付けてください。
- ⑥ ドレン配管 ..... ユニットのドレン配管は冬期のドレン水凍結防止のため出来るだけ配管勾配を大きくとり、水平部の距離を短くしてください。さらに、寒冷地方においてはドレンヒータ等の凍結防止対策を施してください。
- ⑦ ストレーナ ..... ユニットに異物が入らないように60メッシュ以上のストレーナをユニット直近部に付けてください。
- ⑧ 空気抜き弁 ..... 配管中の空気を抜く弁を設けてください。空気が溜まる危険のあるところには必ず付けてください。
- ⑨ 水配管 ..... 配管中の空気抜きがやりやすい配管とし、断熱工事を十分にしてください。
- ⑩ 排水弁 ..... サービス時などに水が抜けるように排水弁を付けてください。
- ⑪ 凍結防止ヒータ ..... 周囲温度が0℃以下になると、凍結により機器や配管が破壊する恐れがあります。現地施工の給水配管、給湯配管、ドレン排水管に凍結防止ヒータを取り付け、凍結防止工事を行ってください。

■熱源機×1、貯湯タンク開放式×1

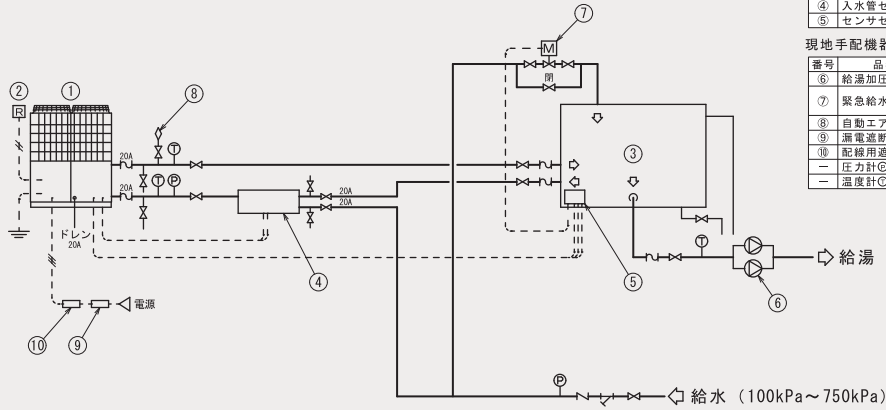


機器リスト

番号	品名	台数
①	熱源機	加熱能力30kW 三相200V電源 1
②	リモコン	RC-01 1
③	開放式貯湯槽	MHOT4000KM 4.0m <sup>3</sup> 1
④	入水管セット	DOS-Q2 1
⑤	センサセット	KTS-Q1 1

現地手配機器リスト

番号	品名	台数
⑥	給湯加圧ポンプ	— 1
⑦	緊急給水弁	EA200-UFE キッツ社製 屋外使用可 (直射日光不可) 1
⑧	自動エア抜き弁	一番高い箇所等に取り付け 所要
⑨	漏電遮断器	衝撃波不動作形 1
⑩	配線用遮断器	50A、100mA、0.1sec以下 1
—	圧力計	— 所要
—	温度計	— 所要

■熱源機×2、貯湯タンク開放式×1

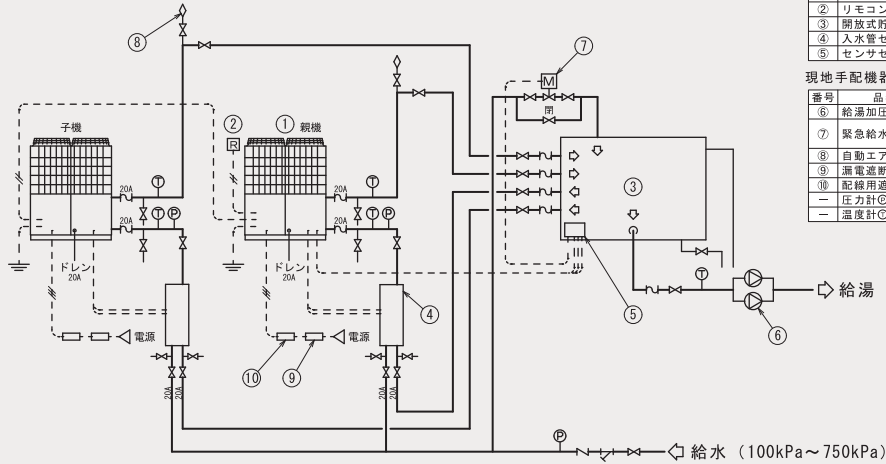


機器リスト

番号	品名	台数
①	熱源機	加熱能力30kW 三相200V電源 2
②	リモコン	RC-01 1
③	開放式貯湯槽	MHOT8000KM 8.0m <sup>3</sup> 1
④	入水管セット	DOS-Q2 2
⑤	センサセット	KTS-Q1 1

現地手配機器リスト

番号	品名	台数
⑥	給湯加圧ポンプ	— 1
⑦	緊急給水弁	EA200-UFE キッツ社製 屋外使用可 (直射日光不可) 1
⑧	自動エア抜き弁	一番高い箇所等に取り付け 所要
⑨	漏電遮断器	衝撃波不動作形 2
⑩	配線用遮断器	50A、100mA、0.1sec以下 2
—	圧力計	— 所要
—	温度計	— 所要

■熱源機×4、貯湯タンク開放式×1

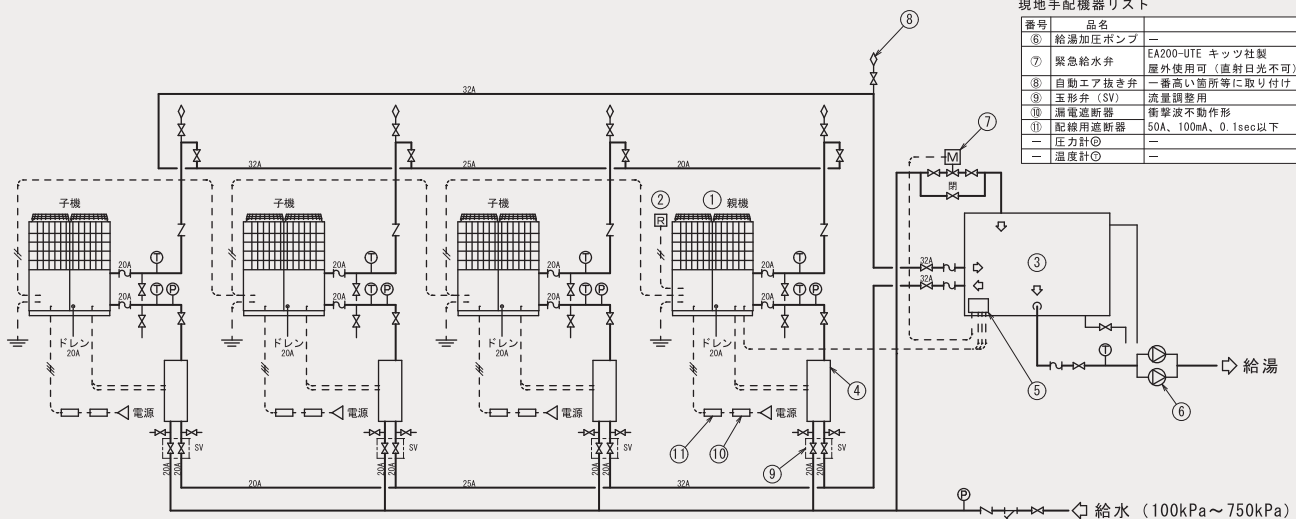

機器リスト


番号	品名	台数
①	熱源機	加熱能力30kW 三相200V電源 4
②	リモコン	RC-01 1
③	開放式貯湯槽	MHOT16000KM 16.0m <sup>3</sup> 1
④	入水管セット	DOS-Q2 4
⑤	センサセット	KTS-Q1 1

現地手配機器リスト

番号	品名	台数
⑥	給湯加圧ポンプ	— 1
⑦	緊急給水弁	EA200-UFE キッツ社製 屋外使用可 (直射日光不可) 1
⑧	自動エア抜き弁	一番高い箇所等に取り付け 所要
⑨	圧弁 (SV)	流量調整用 1
⑩	漏電遮断器	衝撃波不動作形 4
⑪	配線用遮断器	50A、100mA、0.1sec以下 4
—	圧力計	— 所要
—	温度計	— 所要

※この系統図は、あくまでも参考図です。詳細は別途お問い合わせください。

## ■熱源機×6、貯湯タンク開放式×1

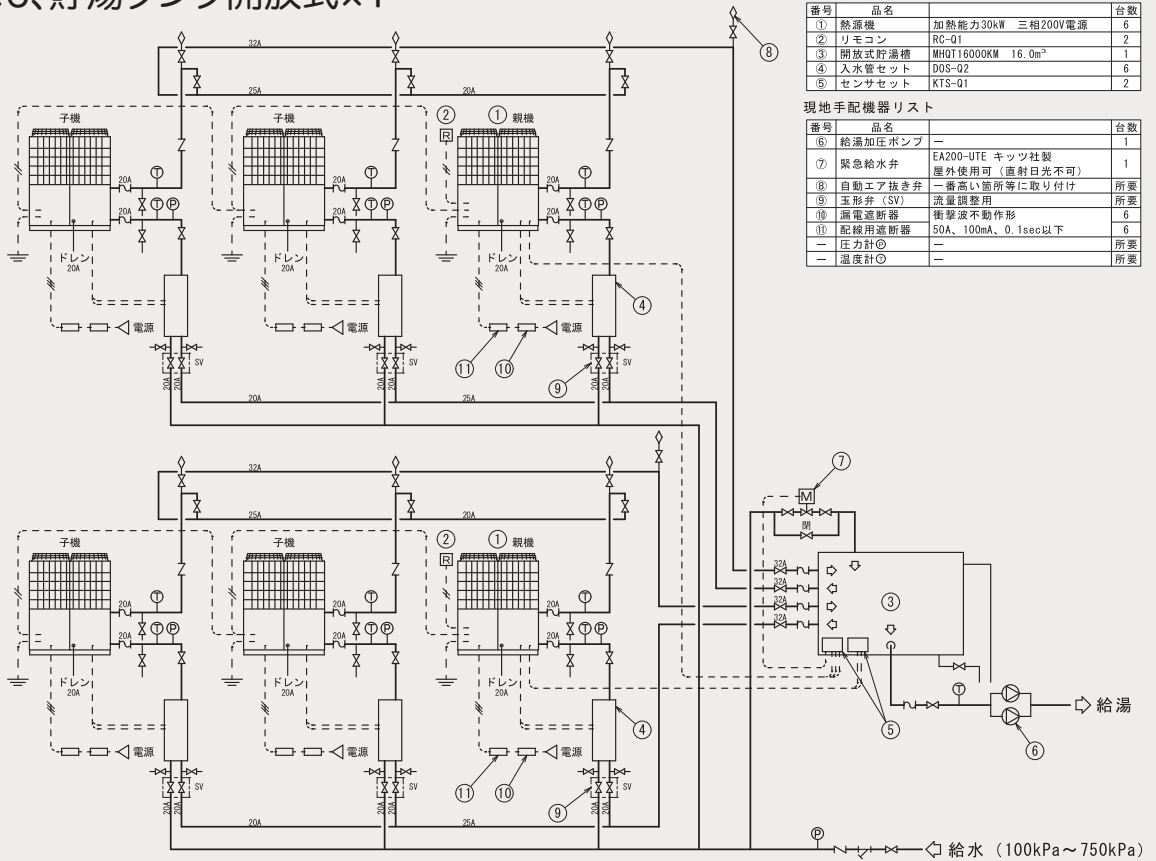


機器リスト

番号	品名	台数
①	熱源機	加熱能力30kW 三相200V電源 6
②	リモコン	RC-01 2
③	開放式貯湯槽	MHQT16000KM 16.0m <sup>3</sup> 1
④	入水管セット	DOS-Q2 6
⑤	センサセット	KTS-01 2

現地手配機器リスト

番号	品名	台数
⑥	給湯加圧ポンプ	— 1
⑦	緊急給水弁	EA200-UTE キッツ社製 屋外使用可 (直射日光不可) 1
⑧	自動エア抜き弁	一番高い箇所等に取り付け 所要
⑨	玉形弁 (SV)	流量調整用 所要
⑩	漏電遮断器	衝撃波不動作形 6
⑪	配線用遮断器	50A、100mA、0.1sec以下 6
—	圧力計⊙	所要
—	温度計⊙	所要

## ■熱源機×8、貯湯タンク開放式×1

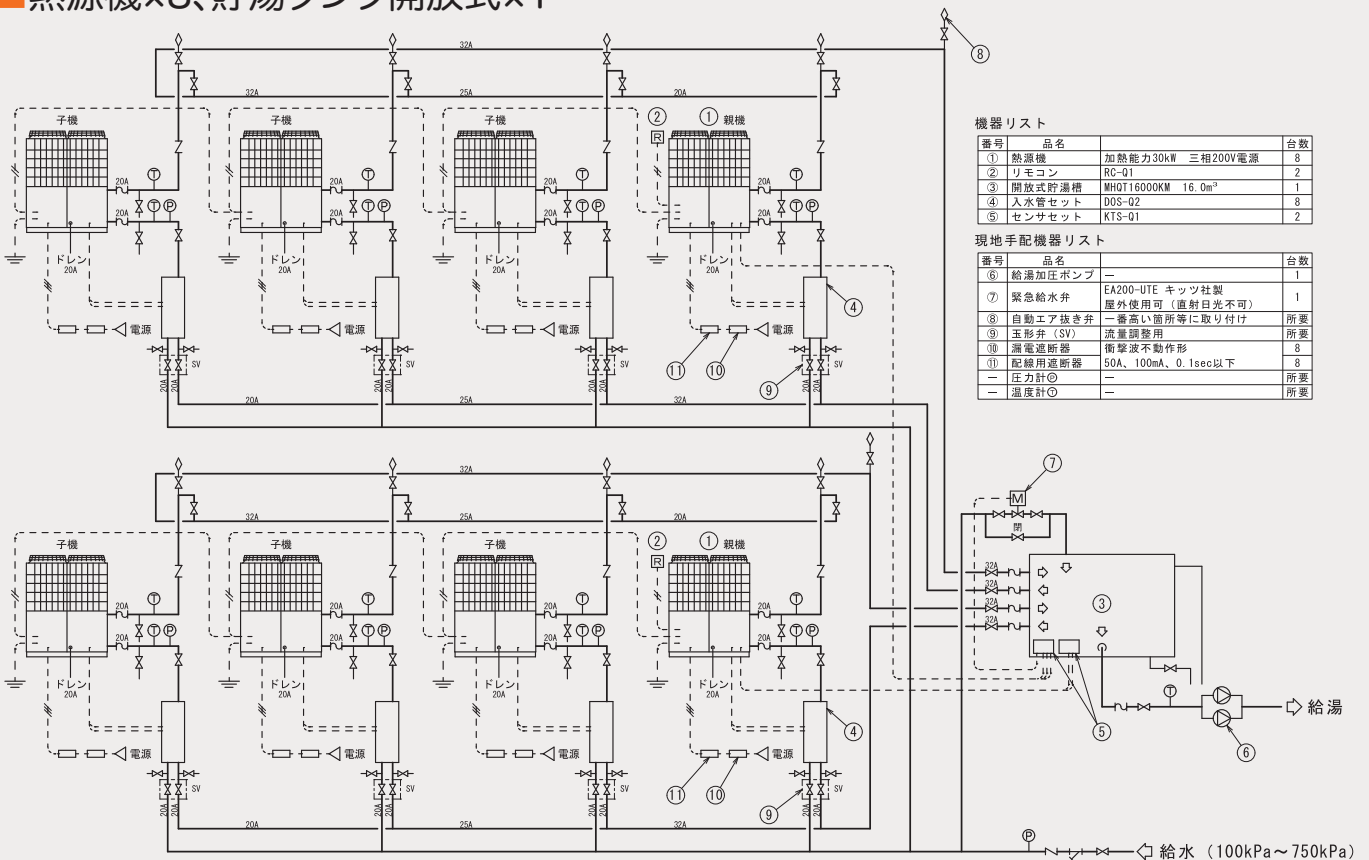


機器リスト

番号	品名	台数
①	熱源機	加熱能力30kW 三相200V電源 8
②	リモコン	RC-01 2
③	開放式貯湯槽	MHQT16000KM 16.0m <sup>3</sup> 1
④	入水管セット	DOS-Q2 8
⑤	センサセット	KTS-01 2

現地手配機器リスト

番号	品名	台数
⑥	給湯加圧ポンプ	— 1
⑦	緊急給水弁	EA200-UTE キッツ社製 屋外使用可 (直射日光不可) 1
⑧	自動エア抜き弁	一番高い箇所等に取り付け 所要
⑨	玉形弁 (SV)	流量調整用 所要
⑩	漏電遮断器	衝撃波不動作形 8
⑪	配線用遮断器	50A、100mA、0.1sec以下 8
—	圧力計⊙	所要
—	温度計⊙	所要

■熱源機×1、貯湯タンク密閉式×1

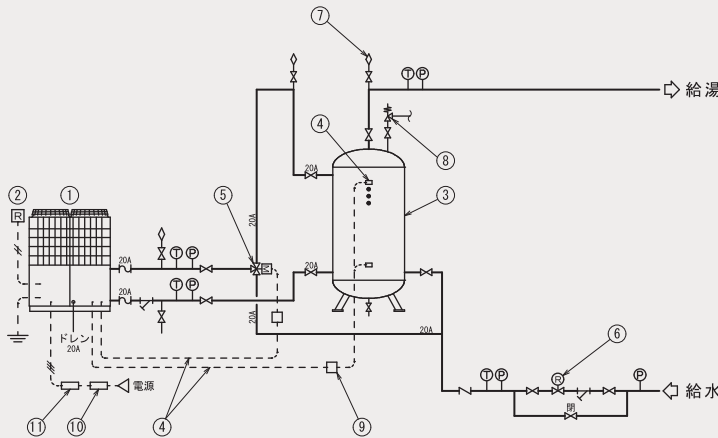


機器リスト

番号	品名	仕様	台数
①	熱源機	加熱能力30kW 三相200V電源	1
②	リモコン	RC-01	1
③	密閉式貯湯槽	MHOT4000PV 4.0m <sup>3</sup>	1
④	中継配線セット	MTH-G3	1

現地手配機器リスト

番号	品名	仕様	台数
⑤	凍結防止切替弁	EA200-UTNE または EAH200-UTVE キッツ社製、20A 屋外使用可 (直射日光不可)	1
⑥	減圧弁	設定圧力：400kPa以下	1
⑦	自動エア抜き弁	一番高い箇所等に取り付け	所要
⑧	圧力逃し弁	設定圧力：450kPa以下	所要
⑨	端子台	—	所要
⑩	漏電遮断器	衝撃波不動作形	1
⑪	配線用遮断器	50A、100mA、0.1sec以下	1
—	圧力計	—	所要
—	温度計	—	所要

■熱源機×1、貯湯タンク密閉式×2

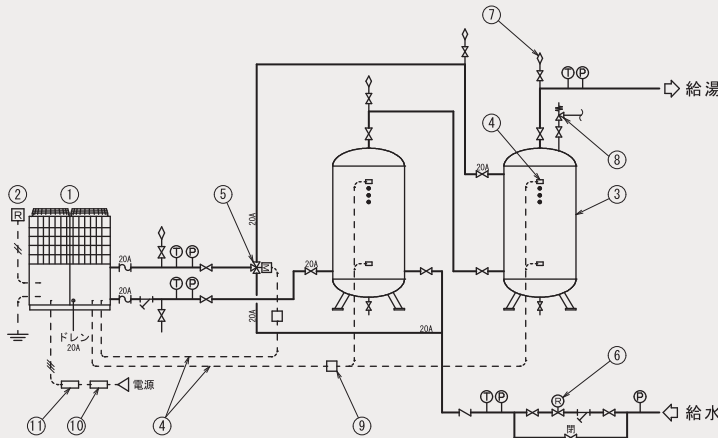


機器リスト

番号	品名	仕様	台数
①	熱源機	加熱能力30kW 三相200V電源	1
②	リモコン	RC-01	1
③	密閉式貯湯槽	MHOT3000PV 3.0m <sup>3</sup>	2
④	中継配線セット	MTH-G3	1

現地手配機器リスト

番号	品名	仕様	台数
⑤	凍結防止切替弁	EA200-UTNE または EAH200-UTVE キッツ社製、20A 屋外使用可 (直射日光不可)	1
⑥	減圧弁	設定圧力：400kPa以下	1
⑦	自動エア抜き弁	一番高い箇所等に取り付け	所要
⑧	圧力逃し弁	設定圧力：450kPa以下	所要
⑨	端子台	—	所要
⑩	漏電遮断器	衝撃波不動作形	1
⑪	配線用遮断器	50A、100mA、0.1sec以下	1
—	圧力計	—	所要
—	温度計	—	所要

■熱源機×2、貯湯タンク密閉式×1

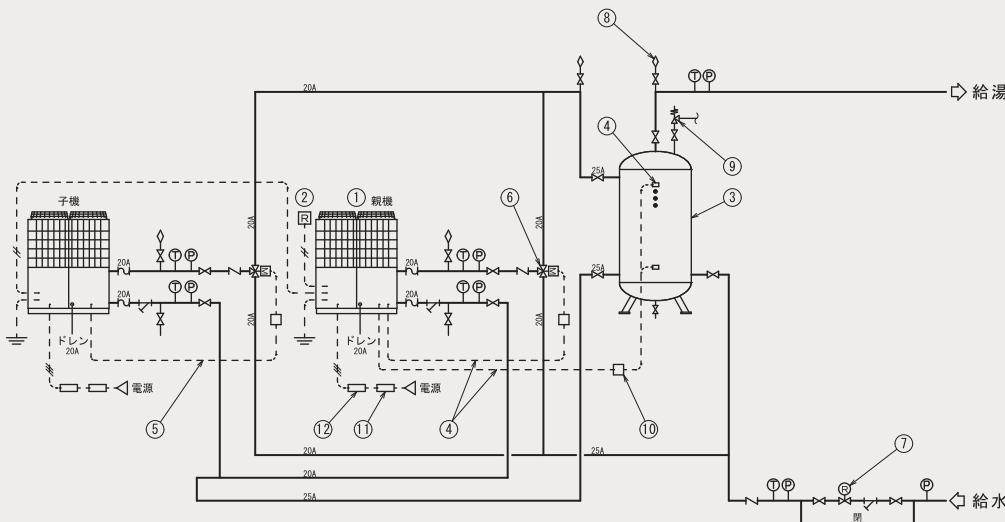

機器リスト


番号	品名	仕様	台数
①	熱源機	加熱能力30kW 三相200V電源	2
②	リモコン	RC-01	1
③	密閉式貯湯槽	MHOT8000PV 8.0m <sup>3</sup>	1
④	中継配線セット	MTH-G3	1
⑤	中継配線	MTH-G4	1

現地手配機器リスト

番号	品名	仕様	台数
⑥	凍結防止切替弁	EA200-UTNE または EAH200-UTVE キッツ社製、20A 屋外使用可 (直射日光不可)	2
⑦	減圧弁	設定圧力：400kPa以下	1
⑧	自動エア抜き弁	一番高い箇所等に取り付け	所要
⑨	圧力逃し弁	設定圧力：450kPa以下	所要
⑩	端子台	—	所要
⑪	漏電遮断器	衝撃波不動作形	2
⑫	配線用遮断器	50A、100mA、0.1sec以下	2
—	圧力計	—	所要
—	温度計	—	所要

※この系統図は、あくまでも参考図です。詳細は別途お問い合わせください。

## ■熱源機×2、貯湯タンク密閉式×2

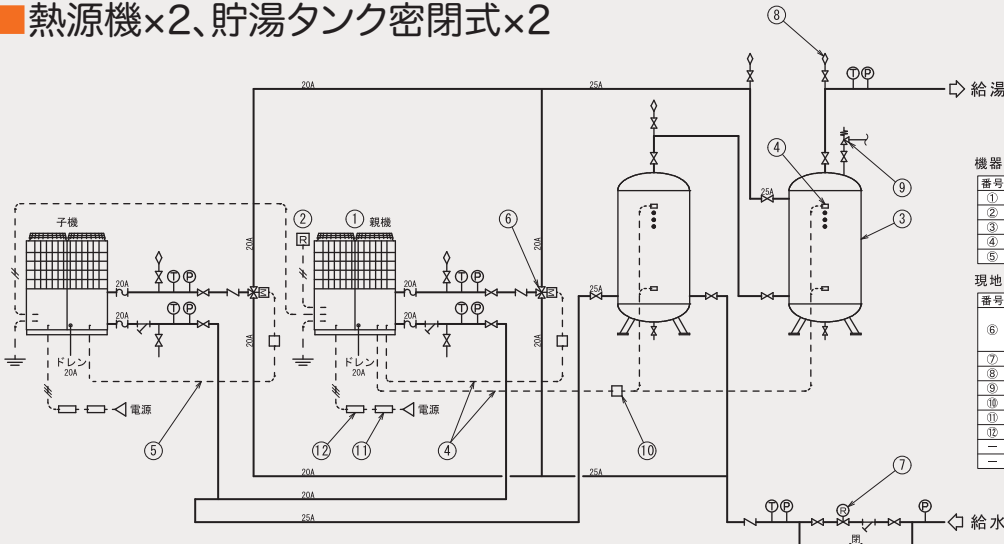


機器リスト

番号	品名	台数
①	熱源機	加熱能力30kW 三相200V電源 2
②	リモコン	RC-01 1
③	密閉式貯湯槽	MHOT4000PV 4.0m <sup>3</sup> 2
④	中継配線セット	MTH-Q3 1
⑤	中継配線	MTH-Q4 1

現地手配機器リスト

番号	品名	台数
⑥	凍結防止切替弁	EA200-UTNE または EAH200-UTVE キッツ社製、20A 屋外使用可(直射日光不可) 2
⑦	減圧弁	設定圧力：400kPa以下 1
⑧	自動エア抜き弁	一番高い箇所等に取り付け 所要
⑨	圧力遮し弁	設定圧力：450kPa以下 所要
⑩	端子台	— 所要
⑪	漏電遮断器	衝撃波不動作形 2
⑫	配線用遮断器	50A、100mA、0.1sec以下 2
—	圧力計	— 所要
—	温度計	— 所要

## ■直列ハイブリッドシステム

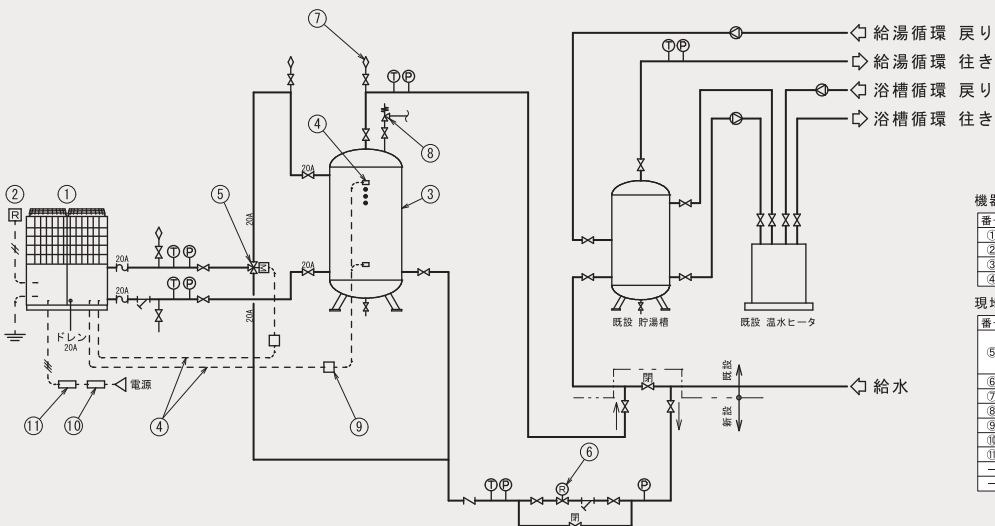


機器リスト

番号	品名	台数
①	熱源機	加熱能力30kW 三相200V電源 1
②	リモコン	RC-01 1
③	密閉式貯湯槽	MHOT4000PV 4.0m <sup>3</sup> 1
④	中継配線セット	MTH-Q3 1

現地手配機器リスト

番号	品名	台数
⑤	凍結防止切替弁	EA200-UTNE または EAH200-UTVE キッツ社製、20A 屋外使用可(直射日光不可) 1
⑥	減圧弁	設定圧力：400kPa以下 1
⑦	自動エア抜き弁	一番高い箇所等に取り付け 所要
⑧	圧力遮し弁	設定圧力：450kPa以下 所要
⑩	端子台	— 所要
⑪	漏電遮断器	衝撃波不動作形 1
⑫	配線用遮断器	50A、100mA、0.1sec以下 1
—	圧力計	— 所要
—	温度計	— 所要

## ■並列ハイブリッドシステム

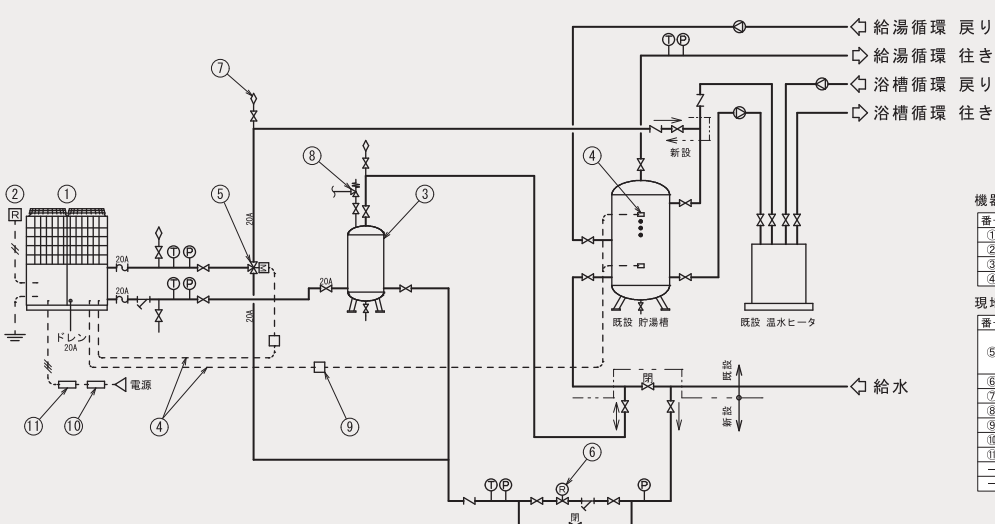

機器リスト

番号	品名	台数
①	熱源機	加熱能力30kW 三相200V電源 1
②	リモコン	RC-01 1
③	密閉式貯湯槽	MHOT5000PV 0.5m <sup>3</sup> 1
④	中継配線セット	MTH-Q3 1

現地手配機器リスト

番号	品名	台数
⑤	凍結防止切替弁	EA200-UTNE または EAH200-UTVE キッツ社製、20A 屋外使用可(直射日光不可) 1
⑥	減圧弁	設定圧力：400kPa以下 1
⑦	自動エア抜き弁	一番高い箇所等に取り付け 所要
⑧	圧力遮し弁	設定圧力：450kPa以下 所要
⑨	端子台	— 所要
⑩	漏電遮断器	衝撃波不動作形 1
⑫	配線用遮断器	50A、100mA、0.1sec以下 1
—	圧力計	— 所要
—	温度計	— 所要

《キュートン サーキュレーション》

# 【保温・加温用】：循環式

## 空気の熱で、保温と加温。 環境性に優れた温水循環を実現。

温暖化係数150以下。

地球環境に優しい低GWP冷媒 R454Cを採用し、  
地球環境にやさしい「大規模 保温・加温」を実現します。



環境に優しい低GWP冷媒採用

### 循環加温ヒートポンプ

キュートン サーキュレーション

寒冷地仕様標準装備

日本初\*  
R454C  
冷媒採用

\*2018年  
2月現在  
(当社調べ)



High Performance

**-20℃** → **75℃**  
極寒でも 出湯可能

Ecology

定格COP: **3.3!**  
LD-TECH基準値クリア

●温度帯対応表

(℃)	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70
出口 温度									■	■	■
外気 温度	■	■	■	■	■	■	■	■			

※外気温:25℃(相対湿度は70%)、温水入口60℃の条件における値


### 地球温暖化防止への新たな取り組み

高効率!  
低GWP冷媒  
R454C採用

(注1)  
日本初

【地球温暖化係数】

**GWP**  
約 **1/14**へ  
(R410A比較)

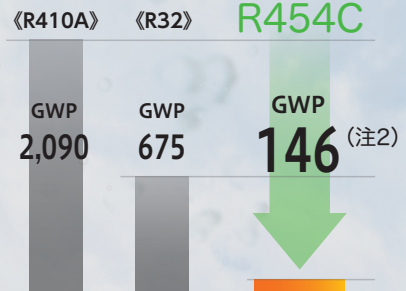

【地球温暖化係数】 温室効果ガス削減目標達成に向け、代替フロンR410Aについても、温暖化への影響が問題になってきており、より地球温暖化係数(GWP値)の低いHFCや自然冷媒への切り換えが急務となっております。

(注1)2018年2月現在(当社調べ)

(注2)気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書(AR5)による値



Ecology

## 温水発生機からの更新で高い導入効果


●導入効果(試算例)

温水発生機から **Q-ton Circulation** への更新の場合


### 更新



【年間ランニングコスト】

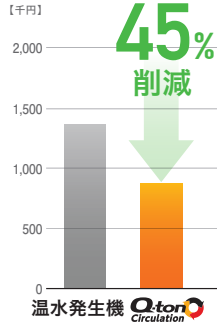

【CO<sub>2</sub>削減量】

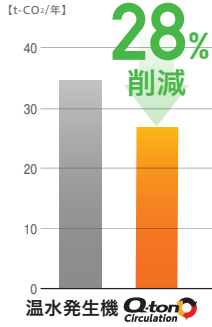

## 蒸気ボイラからの更新で高い導入効果


●導入効果(試算例)

工場用ボイラから **Q-ton Circulation** への更新の場合


### 更新



【年間ランニングコスト】

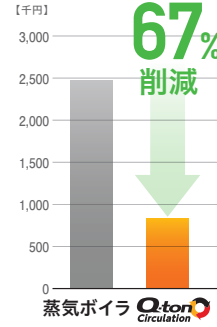

【CO<sub>2</sub>削減量】

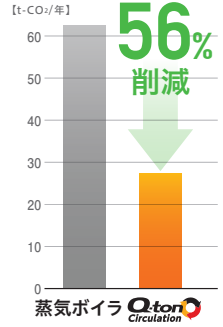

※  
**定格COP: LD-TECH基準値クリア**  
※外気温: 25℃ (相対湿度は70%)、温水入口60℃の条件における値

# 3.3


【試算条件】 ●温水入口温度60℃、出口温度65℃、年間を通じて40kWの熱源を温水発生機・蒸気ボイラから開発機に代替したランニングコスト削減効果を算出 ●年間運転時間3,840時間(平日のみ16時間/日) ●ランニングコストは名古屋地区での屋外設置を想定しています ●システム効率、温水発生機は80%、ボイラは50%としています ●ランニングコストは従量料金の比較で算出し、電力料金は中部電力 特別高圧電力第2種季節別プランA契約の単価、ガス料金は中部電力 ビジネスプラン4の単価で算出しています ●実際の運転状態によって効果は変動します

High Performance

## 広い温度領域での高温水出湯を実現

外気温 -20℃～43℃の範囲で75℃の高温水供給が可能

●運転範囲

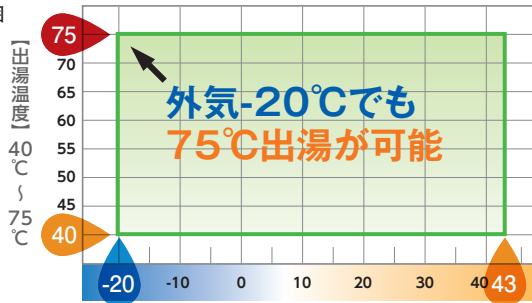

【外気温】 -20℃ ~ 43℃ 上記運転範囲は出入口温度差5℃の場合です。

大規模浴槽・温泉施設だけでなく、70℃以上の高温が求められる、工場の加熱洗浄工程や塗装工程等に利用可能です。

## 2段圧縮(3Dスクロール圧縮機)で高効率な温水循環を実現

世界最大級の高効率大容量3Dスクロール圧縮機を搭載

### 直列2台の圧縮機。高効率な温水循環を実現



2台の圧縮機を直列に接続し圧縮機の仕事を分散することで圧縮機の損失を軽減し、高効率な温水供給運転を実現。

従来のスクロールは、水平方向のみに圧縮しますが、3Dスクロールは、水平方向だけでなく垂直方向にも圧縮する為、冷媒をより高圧に圧縮することができ、低外気温時でも高い加熱温度を取り出すことが可能です。

循環加温ヒートポンプ

## 簡単操作のタッチ式リモコン

ecoタッチリモコン(RC-EQA) (別売品)

### 設定・運転状況がひと目でわかる!



- 液晶タッチ画面で簡単操作
- 温度制御は出口温度制御と入口温度制御を選択可能
- 運転状態の見える化
- 1台のリモコンでキュートン・サーキュレーション16台(800kW相当)を一括操作可能

× 16台

### スケジュール設定機能

- ・1年間の年間スケジュール設定
- ・休日選択はカレンダーの日付を押すだけ
- ・曜日一括設定
- ・ウィークリー運転/休止設定
- ・期間毎の温度設定
- ・外気温での運転許可設定
- ・時間帯毎の温度設定(3パターン/日)

### カレンダー設定



- ・休日の設定を追加設定
- ・365日カレンダー採用

### 時刻・時間オンオフタイマー

ウィークリータイマーに加え、祝日など特定日を運転停止日に設定し、ウィークリータイマーをキャンセルすることが可能です。

循環加温でも75°C出湯 広がる用途

保温負荷の大きい施設等に

- 大浴場の加温・保温 | ホテル・宿泊施設 | 病院 | 老人福祉施設 | スーパー銭湯・温浴施設
- 暖房空調、床暖房 など

▶ ホテルなどの大浴場の加温保温に最適。


ビジネスホテル

銭湯

温水プール

大浴場・露天風呂等の  
加温・保温

大浴場のあるホテル、銭湯などの比較的大きな浴槽、温水プールの加温・保温に利用可能です。

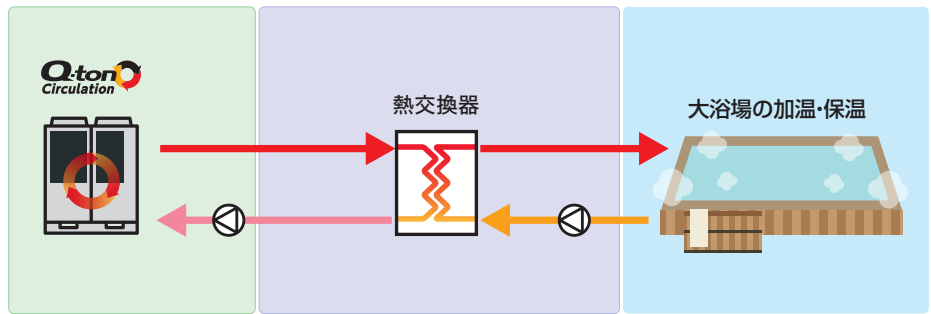

▶ 温泉水の加熱熱源として活用。


観光ホテル・旅館

スーパー銭湯

温泉源泉

温泉水(源泉)の加温

温度が低く、そのままでは使用できない温泉源泉水の加温用途に利用可能です。(ボイラからの更新にも有効)

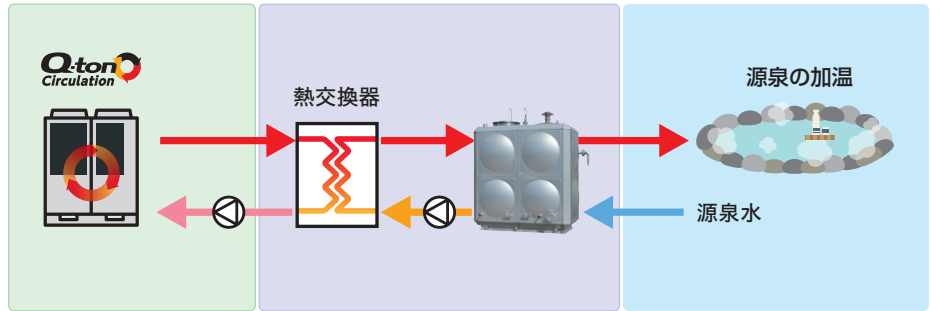

▶ 暖房の空調用途での利用も可能。用途も多岐に。


ホテルロビー等、  
大空間・高天井

保育所・老健施設等、  
床暖房

空調用途・  
床暖房への利用

加温・保温用途だけでなく、暖房空調として、さらに農業用にも利用可能です。

暖房  
用途

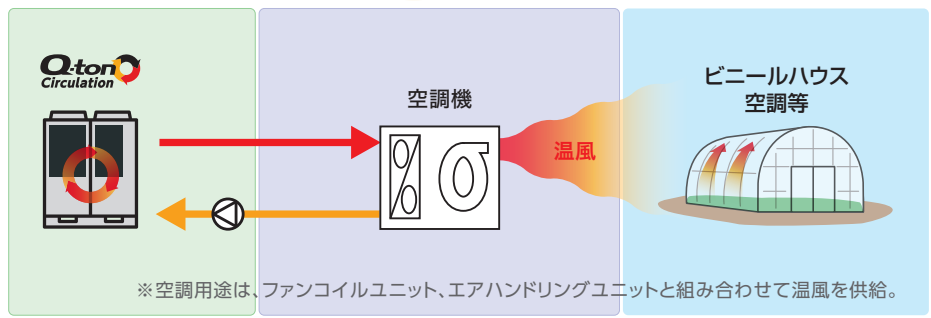


- 源泉や温水槽の加温・保温
- スポーツ施設(温水プール)の加温・保温
- 工場の生産ライン

▶ 工場の生産ラインの様々な工程で活用可能。

工場での  
温水使用(加温)

70℃以上の高温が求められる、工場の加熱洗浄工程や塗装工程等に利用可能です。

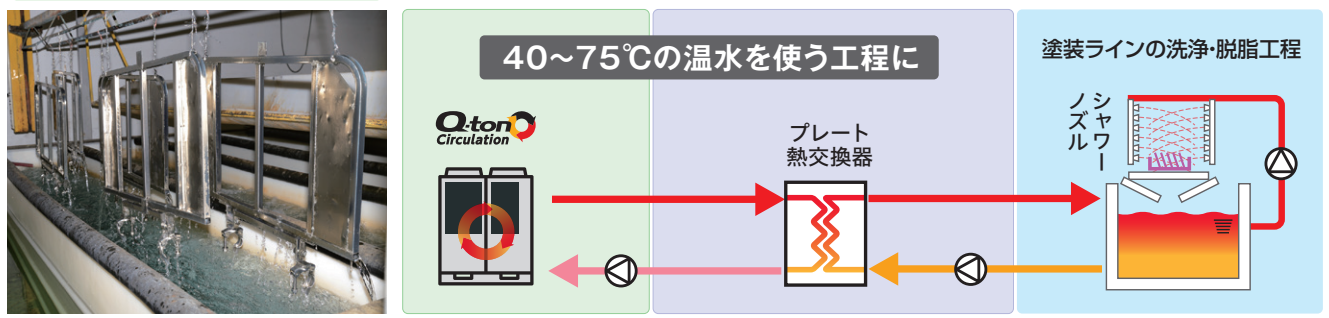


《Q-tonシリーズ》の組み合わせ事例

▶ Q-tonのお湯を貯湯槽(タンク)に貯め、Q-ton Circulationで貯湯槽のお湯を循環保温(浴槽負荷等)。

業務用エコキュート(Q-ton)との  
組み合わせによる活用

給湯用途と加温・保温用途を分担することで、さらに効率的に利用することが可能になります。

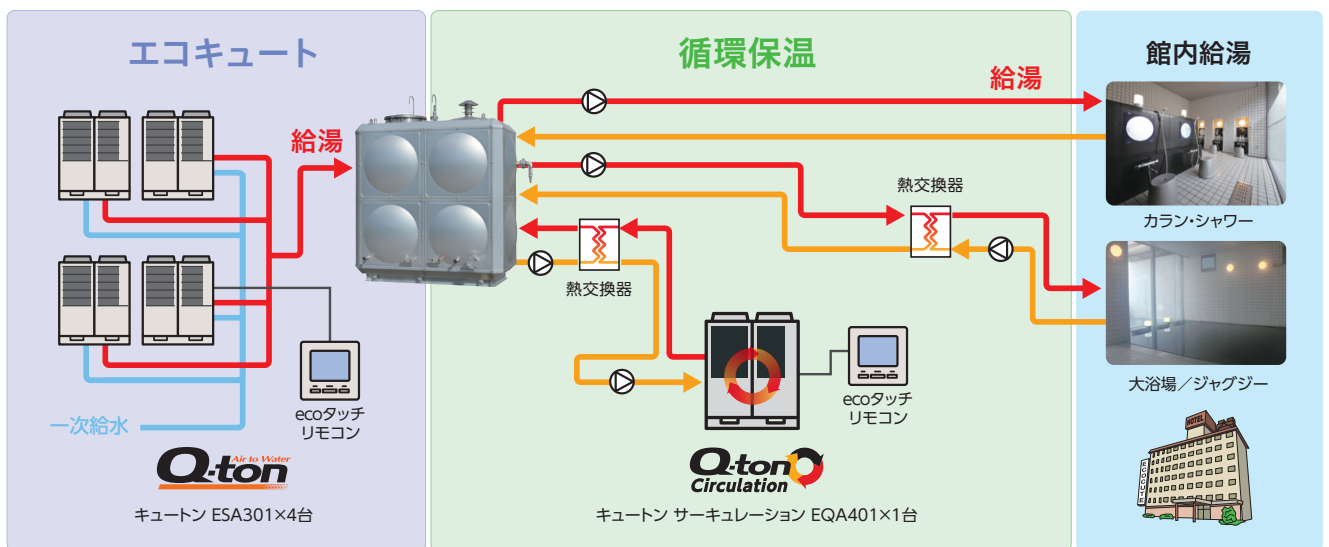

循環加温ヒートポンプ



キュートン・サーキュレーションの《サポートプラン》  
お客様のニーズにお応えするサポートプラン

※詳細は  
お問い合わせ  
ください。

## ■熱源機(循環加温ヒートポンプ)

全機種 LD-TECH認証製品(2021年度)

形式		循環加温ヒートポンプ 「キュートン サーキュレーション」 EQA401	
項目			
電源		三相 200V 50/60Hz	
定格加熱能力 ※1	kW	40(最大50)	
定格消費電力 ※1	kW	12.1	
エネルギー消費効率 ※1		3.3	
運転電流 ※1	A	37.2	
力率 ※1	%	94	
設定温度範囲	°C	出口温度制御時:40 ~ 75(1°C刻み) 入口温度制御時:40 ~ 70(1°C刻み)	
使用温度範囲	温水出口温度	°C 40~75	
	入口温度	°C 30~70 ※2	
	外気温度	°C -20~43	
最大電流[始動電流]	A	77 [5]	
外形寸法(高さ×巾×奥行)	mm	2,048×1,350×720	
パネル色(マンセル)		スタックホワイト(4. 2Y7.5/1. 1近似)	
製品質量	kg	400	
運転質量	kg	405	
圧縮機	形式×個数	全密閉インバータ圧縮機×2台	
	定格出力	kW 8.24 (高段4.49+低段3.75)	
	始動方式	直入始動	
クランクケースヒータ	W	40×2	
凍結防止ヒータ	中間ドレンパン用	W 40×2	
	ドレン配管用	W 16×3	
	合計	W 128	
空気側熱交換器		銅パイプ・アルミフィン方式	
水側熱交換器		プレート式(SUS)	
冷媒	種類	R454C [ 地球温暖化係数GWP=146 ]	
	封入量	kg 10.8kg	
冷凍機油	種類・封入量	M-MA32R, 4700cc	
送風装置	形式・台数	軸流式×2	
	風量範囲	m³/min 270(最大) ※3	
	モータ出力	W 386×2	
除霜	機外静圧	Pa 0(最大50)	
防振・防音装置		逆サイクル方式	
保護装置		圧縮機:防振ゴム, 吸音材付	
温水管仕様	入口配管/出口配管	高圧圧力開閉器, 過電流保護, パワートランジスタ過熱保護, 異常高圧保護, 循環ポンプインターロック ※4 Rc 1 1/2 (40A SUS) / Rc 1 1/2 (40A SUS)	
	耐水圧	MPa	1.0
	定格流量	m³/h	6.88
	水圧損失	kPa	27
	流量範囲	m³/h	1.72~9.00
	最低保有水量	L	363 (機内水量5Lを含む)
	ストレーナ		#20メッシュ 現地手配
	使用流体		水
水質		日本冷凍空調工業会水質ガイドラインJRA GL-02 1994 ※5	
運転音 ※6	dB(A)	59	
外部入力信号機能		運転/停止指令 防雪ファン制御用降雪センサ入力 循環ポンプインターロック 冷媒漏洩検知器用インターロック	
外部出力信号機能		運転表示出力 点検表示出力 除霜表示出力 循環ポンプ運転指令出力	
設計圧力	MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.21	
法定冷凍能力	トン	2.92(高圧ガス保安法適用除外)	
IPコード		IP24	
配線仕様	漏電遮断器	100A (100mA 0.1sec 以下)	
	電源用配線太さ	IV線 38mm²×3心 端子台ネジ M8	
	配線こう長	58m	
	アース線	5.5mm² M6	
信号線		熱源機(X,Y端子)~リモコン(X,Y端子):0.3mm²×2心	

- ※1 外気温度25°CDB/21°CWB, 温水入口温度60°C, 出口温度65°Cにおける値です。  
 ※2 熱源機運転開始から30分以内に入口水温が使用範囲に入るよう、必要に応じて温水配管系内にバイパス等を設けてください。  
 ※3 外気温度と運転状態により自動で風量調整を行います。  
 ※4 ポンプは内蔵しておりません。お客様手配となります。温水インターロック信号(フロースイッチ入力で代替可)を本製品に入力してください。  
 ※5 水質基準を外れるとスケール付着、腐食等の不具合を生ずる恐れがあります。  
 ※6 温水入口温度60°C, 出口温度65°Cにおける運転音を示します。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお、本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。  
 ※7 製品仕様は、改良等のため予告なしに変更する場合があります。

## 別売部品

### ■オプション

オプション	形式	工場組込	現地施工
選択オプション	リモコン RC-EQA	×	○


### ●耐重塩害仕様 EQA401S

- 耐重塩害仕様は、塩害または大気汚染の影響を受ける場所への設置に最適な仕様となっています。
- 「耐重塩害仕様」は日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
- 据付時のご注意
  - 建物の風下や軒下に設置してください。
  - 海岸線に設置する場合潮風が当たらないように防風版等を設置してください。
  - 水はけのよい場所に設置してください。
  - 据付時についた傷は補修してください。
  - 取り外したサービスパネル取り付けのネジは作業終了後に確実に締め付けられていることを確認してください。
- メンテナンス時のご注意 シーズンオフなどで長時間ユニットを停止する場合はユニットにカバーをかける等の処置をしてください。

※据付時およびメンテナンス時の注意は(P17)をご参照ください。

■ 室外ユニット

EQA401

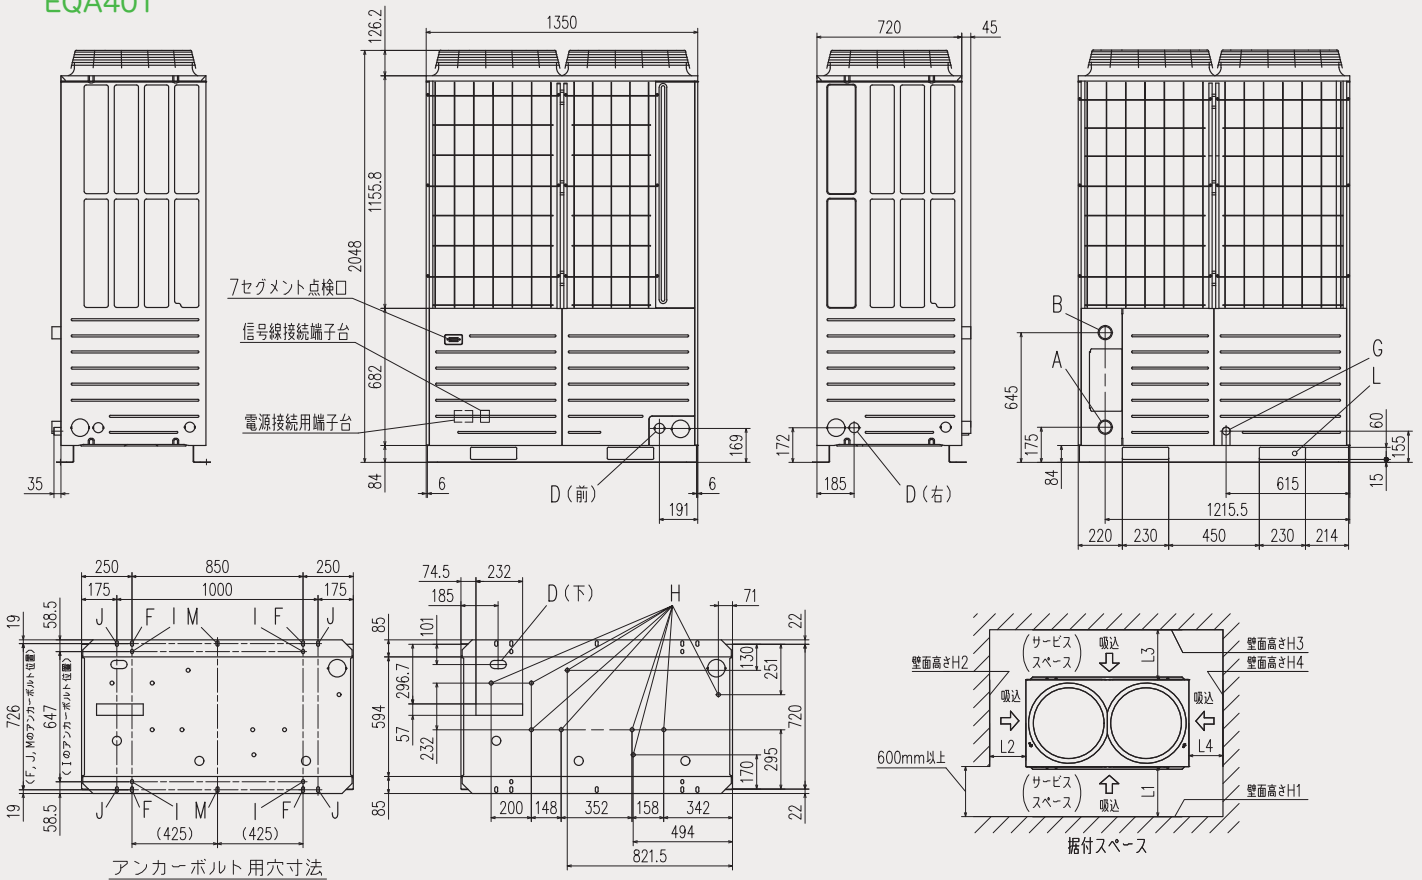

アンカーボルト用穴寸法

寸法	掘付例 1	掘付例 2
L1	800	800
L2	10	10
L3	800	500
L4	100(※)	500
H1	2000	2000
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	1000
H4	制限なし	制限なし

(※) 熱源機が壁面に接する場合は100mm以上必要ですが、熱源機の連続設置時は10mmのスペースで設置可能です。

注：狭小空間設置時に、万一、冷媒が漏えいした場合、冷媒が高濃度で滞留し可燃空間が発生する恐れがありますので、掘付説明書の設置スペースを遵守してください。  
熱源機の4面の内1面は開放し、人が通れる幅（600mm以上）を確保して、漏えい冷媒の滞留を抑制してください。

- 熱源機は必ずアンカーボルトで固定してください。
- 熱源機上部には2m以上のスペースをとってください。
- 電源取入口はハーフブラック形状になっています。ニッパ等で切断して使用ください。
- 熱源機の固定に、記号J,Mのアンカーボルト用穴（M10用10か所）もご使用できます。
- ドレン水は、記号C以外にも記号Hからも排水されます。記号Hからの排水についても排水経路を確保してください。
- 火気を取り扱う施設や引火性の物質の近くに掘付しないでください。
- 可燃性ガスの発生、滞留の可能性のある場所、揮発性引火物を取り扱うところでの掘付、使用は行わないでください。
- 熱源機は通気性のよい場所に設置してください。
- 熱源機と建物の外周から0.5m以上内側に設置してください。
- 本製品はわずかに燃える冷媒を使用しています。深さ1.2m以上の半地下（くぼ地を含む）には設置しないでください。また、屋内設置の場合は別途制限があります。詳細は技術資料を参照してください。

記号	内	容
A	温水入口	Rc1 1/2 (SUS 40A)
B	温水出口	Rc1 1/2 (SUS 40A)
D	電源取入口	φ50 (右・前方向), 長穴40×80 (下方向)
F	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所
G	ドレン排水口 (大気開放)	Rc3/4 (銅 20A)
H	ドレン排水用穴	φ20, 9ヶ所
L	掘入、吊り下げ用穴	230×60


■ 三菱重工冷熱(株) 扱い製品

名称	品番
集中ドレンパン	HA05950A
ドレン集中排水キット	HA05098B
防振架台	HA07386
	HA07765
防雪ネット	HA07387
	HA05581
耐風金具	HA05248

名称	品番
防護ネット	HA07216
	HA07217
防振ユニット	HA07218
	HA05149A
平置架台	HA05150A
	SA07725
	SA07730

名称	品番
防雪フード 吸込側 (前後)	(鋼板)HA06082(SUS)HA05466
防雪フード 吸込側 (左右)	(鋼板)HA06084(SUS)HA05243
防雪フード 吹出側	(鋼板)HA06245(SUS)HA06246

■加熱能力特性

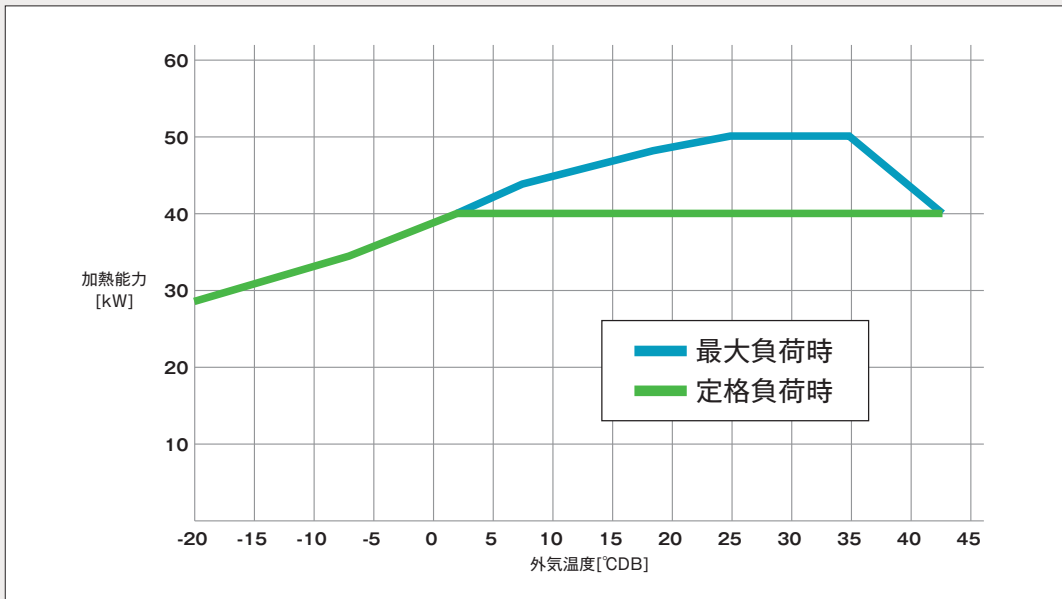

■定格負荷時性能 出入口温度差5°C

温水出口温度 [°C]		外気温度 [°CDB]							
		-20	-7	2	7	16	25	35	43
55	加熱能力 [kW]	28.8	34.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	消費電力 [kW]	15.2	16.3	16.7	13.9	13.0	10.4	9.8	9.6
65	加熱能力 [kW]	28.8	34.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	消費電力 [kW]	18.1	19.4	20.0	16.5	14.7	12.1	10.8	10.6
75	加熱能力 [kW]	28.8	34.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	消費電力 [kW]	21.6	23.1	23.8	19.7	16.5	14.0	12.7	11.8

※1 外気温度条件は下表に基づいています。  
 ※2 上記性能は、着霜・除霜による能力低下は含まれておりません。

■最大負荷時性能 出入口温度差5°C


温水出口温度 [°C]		外気温度 [°CDB]							
		-20	-7	2	7	16	25	35	43
55	加熱能力 [kW]	28.8	34.5	40.0	43.8	47.2	50.0	50.0	40.0
	消費電力 [kW]	15.2	16.3	16.7	15.8	16.7	14.1	12.7	9.6
65	加熱能力 [kW]	28.8	34.5	40.0	43.8	47.2	50.0	50.0	40.0
	消費電力 [kW]	18.1	19.4	20.0	18.8	18.8	16.4	14.6	10.6
75	加熱能力 [kW]	28.8	34.5	40.0	43.8	47.2	50.0	50.0	40.0
	消費電力 [kW]	21.6	23.1	23.8	22.5	21.1	19.0	17.2	11.8

※1 外気温度条件は下表に基づいています。  
 ※2 上記性能は、着霜・除霜による能力低下は含まれておりません。

※1 外気温度条件

外気温度 [°CDB]	-20	-7	2	7	16	25	35	43
湿球温度 [°CWB]	-21	-8	1	6	12	21	20	32

■ 熱源機×1

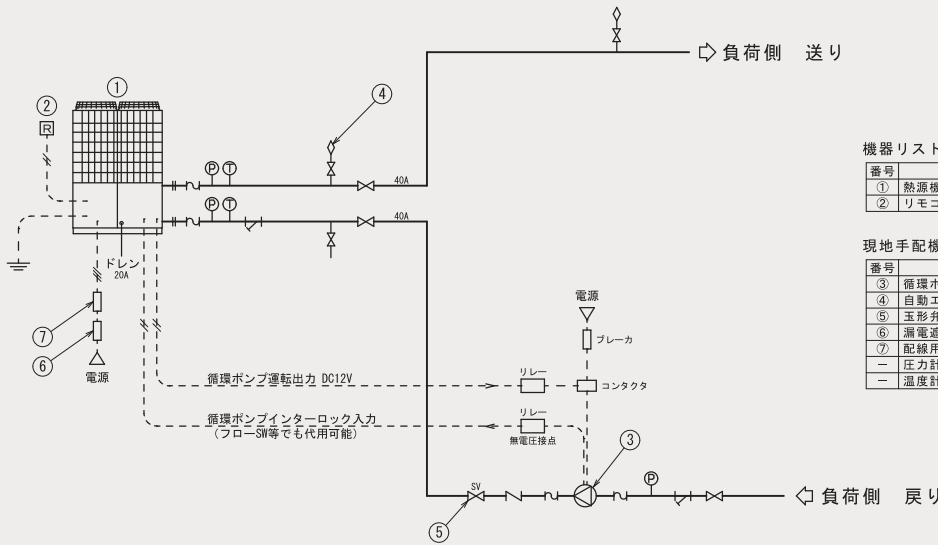


機器リスト

番号	品名	加熱能力40kW 三相200V電源	台数
①	熱源機	加熱能力40kW 三相200V電源	1
②	リモコン	RC-E0A	1

現地手配機器リスト

番号	品名		台数
③	循環ポンプ	定流量ポンプ	1
④	自動エア抜き弁	一番高い箇所等に取り付け	所委
⑤	玉形弁 (SV)	流量調整用	所委
⑥	漏電遮断器	衝撃波不動作形	1
⑦	配線用遮断器	100A、100mA、0.1sec以下	1
-	圧力計	-	所委
-	温度計	-	所委

■ 熱源機×2(複数台 同時運転)

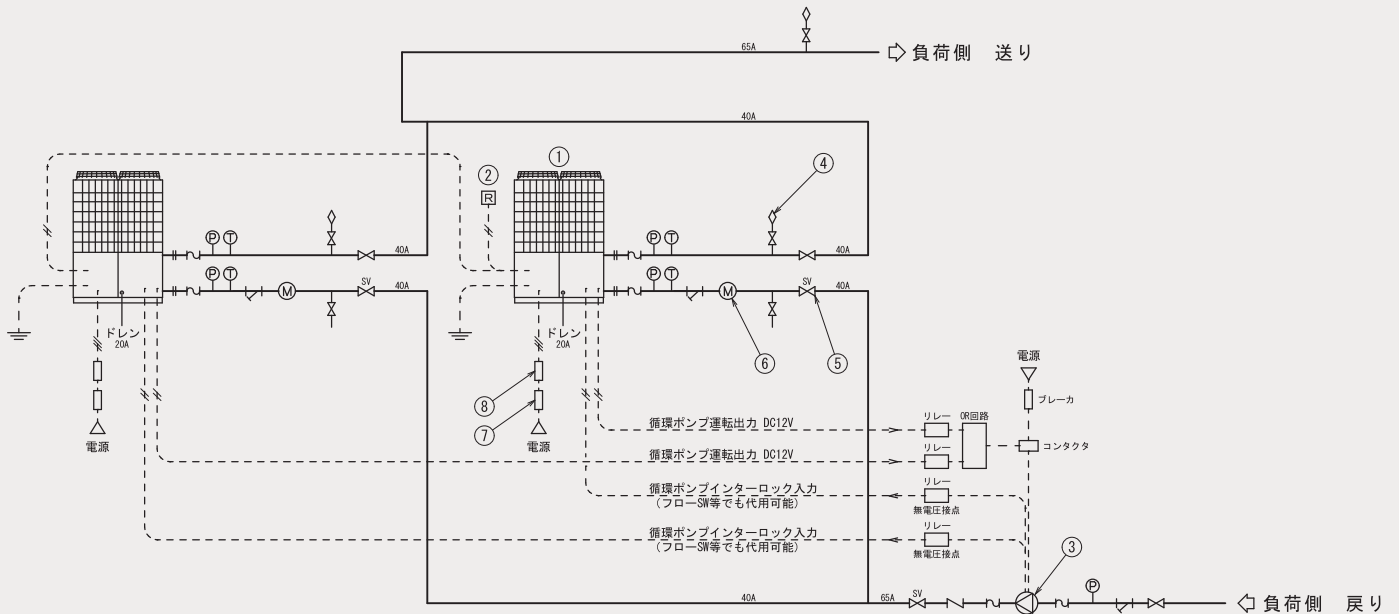

機器リスト

番号	品名	加熱能力40kW 三相200V電源	台数
①	熱源機	加熱能力40kW 三相200V電源	2
②	リモコン	RC-E0A	1

現地手配機器リスト

番号	品名		台数
③	循環ポンプ	定流量ポンプ	1
④	自動エア抜き弁	一番高い箇所等に取り付け	所委
⑤	玉形弁 (SV)	流量調整用	所委
⑥	簡易流量計	1.72~9.00m <sup>3</sup> /h 計測可能なもの	所委
⑦	漏電遮断器	衝撃波不動作形	2
⑧	配線用遮断器	100A、100mA、0.1sec以下	2
-	圧力計	-	所委
-	温度計	-	所委

※この系統図は、あくまでも参考図です。詳細は別途お問い合わせください。

※万が一水熱交換器が破損した際には冷凍サイクル側の冷凍機油などが負荷側に混入する恐れがありますので、使用用途やリスクを考慮し、間接加温システムと合わせてシステムの設計をしてください。

## ⚠️ ご使用の前に

- ご使用の前に、取扱説明書と据付説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
- 本カタログに掲載の製品は、給湯用です。(飲用不適)温湯に水以外の熱媒を使用しないでください。
- 据付けは、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。

## ⚠️ 三菱重工業務用エコキュートに関するご注意

### 据付場所

- ユニットは、下記条件を考慮して据付場所を選定してください。
- ユニットから発生する騒音が隣家に迷惑にならないところ。
  - 本体の質量に十分耐えられる強度のあるところ。
  - 酸性またはアルカリ性雰囲気内での使用  
温泉地帯の硫化ガスが多い場所、熱交換器の排気を吸い込む場所、海岸地帯の潮風が直接当たる場所など酸性またはアルカリ性雰囲気内でご使用になりますと、外板や熱交換器などが腐食いたします。
  - 積雪地域での使用  
積雪地域への室外ユニットの据付けには、次のような対策を講じてください。
    - 降雪について  
雪が空気吸込口を塞いだり、室外ユニットの中に入り込んで内部で凍結しないよう、防雪フードを設けてください。
    - 積雪について  
多雪地域では、積雪が空気吸込口を塞ぐことがありますので、その他地域の予想積雪より50cm以上高い高さの架台を室外ユニットの下部に設ける必要があります。
  - 屋外設置仕様のため、結露水はユニット下方の穴および隙間部より落下します。ユニット内の結露水等の落下が問題になる場合は、ドレンポンプ(現地手配)を取り付けることをお勧めします。
  - 補給水槽、エコキュート、タンクの設置に際しては、高さおよび距離の制約があります。凍結防止対策を行ってください。配管が凍結すると破裂することがあります。エコキュート異常発生時も配管凍結防止運転を行いますので電源を切らないでください。
  - 補修用性能部品の保有期間について  
補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。

### 電気工事

- 電気工事士の資格のある方が電気設備技術基準及び据付説明書に従って施工してください。

- D種(第3種)接地工事を必ず実施してください。
- 漏電遮断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
- 本ユニットはインバータにより圧縮機を運転しますので、進相コンデンサは使用しないでください。使用するとコンデンサが破損し、火災につながる恐れがあります。
- 電源電圧には、運転中200V±10%、始動時の最低電圧180V以上、相間電圧アンバランス3%(4V)以内を確保してください。電源事情が悪いと、ユニットの始動不良や圧縮機電動機の巻線焼損の原因となるため注意してください。また、配線の太さは、電圧降下が2%以内となるように選定してください。
- クランクケースヒータは、常時通電しておく必要があります。圧縮機を保護するためにクランクケースヒータを設けていますので3日以内の運転停止の際は運転スイッチの操作だけでユニットを停止させ、電源は切らないでください。長時間停止後運転を開始する時は、電源を入れてクランクケースヒータに通電してから、6時間以上過ぎてから運転してください。電源通電後すぐに運転すると圧縮機が破損することがあります。
- インバータ機種はインバータ内部に大容量の電解コンデンサを使用していますので、主電源を切った後も電圧が残っており感電するおそれがあり危険です。従って、インバータ関係のチェックを行う際には、主電源を切った後も十分な時間(1分間以上)待った後電解コンデンサの両端電圧が低下したのを確認してください。

### 水質基準

- 水質は三菱重工サーマルシステムズが規程する水質基準内で使用してください。
- 水質によっては、タンク、減圧弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなる場合があります。特に、温泉水、地下水、井戸水で使用した場合、通常の寿命は保証しがねます。(不具合等が発生した場合、無償保証はできません)

※ 循環加温ヒートポンプに関するご注意については、各技術資料を参照願います。

## ⚠️ 水質基準

熱交換器の腐食防止のため、補給水及び循環水は下表の水質基準内で使用してください。

項目	循環水(60℃を超え90℃以下)		補給水	
	項目	循環水(60℃を超え90℃以下)	項目	補給水
基準項目	pH(25℃)	7.0~8.0	pH(25℃)	7.0~8.0
	電気伝導率(25℃)(mS/m)	30以下	鉄(mgFe/L)	1.0以下
	塩化物イオン(mgCl <sup>-</sup> /L)	30以下	銅(mgCu/L)	1.0以下
	硫酸イオン(mgSO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> /L)	30以下	硫化物イオン(mgS <sup>2-</sup> /L)	検出されないこと
	酸消費量(pH4.8)(mgCaCO <sub>3</sub> /L)	50以下	アンモニウムイオン(mgNH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /L)	0.1以下
	硫酸イオン/酸消費量(-)	0.5以下	残留塩素(mgCl/L)	0.1以下
	全硬度(mgCaCO <sub>3</sub> /L)	70以下	遊離炭酸(mgCO <sub>2</sub> /L)	0.4以下
	カルシウム硬度(mgCaCO <sub>3</sub> /L)	70以下	安定度指数	—
	イオン状シリカ(mgSiO <sub>2</sub> /L)	20以下		



登録証番号: JQA-0709



登録証番号: YKA4005636

三菱重工サーマルシステムズ(株)は、品質マネジメントシステム及び環境マネジメントシステムに関するISOの登録認定をうけています。

### ISO認証制度

ISO(国際標準化機構)によって制定された国際的な規格。●ISO9001は、商品の「設計、開発、製造、据付及び付帯サービス」についての品質マネジメントシステムを認証するもの。●ISO14001は、製品及びそれらの事業活動における環境保全活動を認証するもの。

お問い合わせは下記へどうぞ。

## 三菱重工冷熱株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦2-11-5

北海道支社	〒003-0011	北海道札幌市白石区中央1条7-10-31	TEL. 011-846-1271
東北支社	〒983-0036	宮城県仙台市宮城野区若竹2-7-20 三菱重工仙台ビル2F	TEL. 022-783-9385
関東支店	〒144-0033	東京都大田区東糀谷4-6-32	TEL. 03-5735-7645
中部支社	〒452-0064	愛知県清須市西枇杷島町旭3-1	TEL. 052-503-9141
近畿支社	〒532-0034	大阪府大阪市淀川区野中北1-5-21	TEL. 06-6391-1115
中四国支社	〒733-0036	広島県広島市西区観音新町1-20-24	TEL. 082-503-2311
九州支社	〒812-0004	福岡県福岡市博多区榎田1-3-62 三菱重工福岡ビル5F	TEL. 092-412-8961

北海道地区代理店	ダイヤ冷暖工業株式会社	〒005-0003 北海道札幌市南区澄川三条1-9-28 TEL.011-823-0001
沖縄地区代理店	株式会社 東洋設備	〒900-0005 沖縄県那覇市宇字久1122 TEL.098-868-6831

三菱重工サーマルシステムズ株式会社 冷熱製品サイト <https://www.mhi-mth.co.jp>

### 三菱重工サーマルシステムズ株式会社

三菱重工工業株式会社 100%出資会社  
**営業部 熱ソリューション営業課 TEL.03-6275-6334**  
 〒100-8332  
 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル  
 ●製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。  
 ●製品の色は印刷上、実物と多少異なる場合があります。  
 ●ご購入の際は、必ず保証書をお受けください。  
 ●このカタログは2022年7月現在のものです。

信頼あるみなさまの販売店



本カタログは、環境に配慮し、有機溶剤の少ない植物油インキを使用しています。